

南投縣政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案室			場所地址	南投縣草屯鎮中正路1776巷43號		
管理權人	姓名	廖承威	身分證字號	[REDACTED]		性別	男
	出生日期	03 [REDACTED]	戶籍地址	[REDACTED]			
項次	審核項目		審核結果是否合格	審核內容			
一	消防安全設備檢修申報表		☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)			
	場所概要		☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期			
	檢修機構		☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。			
	檢修人員		☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。			
二	消防安全設備檢修報告書		☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。			
三	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)				
受理日期	113年12月01日		受理單位	第一大隊		受理人員簽章	莊松吉

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

委 託 書

本申請案，所附一切文件、印信，確係由委託人提供。

茲委託 王淑冠消防設備士 全權代理本人辦理。(檢附相關證明文件)

申報消防安全設備檢修申報相關事宜，特立此書

此 致

南投縣政府消防局

場 所 名 稱：經濟部智慧財產局草屯檔案室

委 託 人：廖承威

地 址：南投縣草屯鎮中正路 1776 巷 43 號

電 話：02-27380007



受 託 人：王淑冠



(蓋章)

地 址：南投縣草屯鎮碧洲里草溪路 84-8 號

電 話：049-2391186

中 華 民 國 113 年 10 月 01 日

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：經濟部智慧財產局草屯檔案室
場所地址：南投縣草屯鎮中正路 1776 巷 43 號
管理權人：廖承威
電話：02-27380007

檢修人員姓名：消防設備士-王淑冠
檢修人員證號：消士證字第 3979 號
地址：南投縣草屯鎮草溪路 84-8 號
電話：049-2391186

場所類別：乙類

申報項目：☒外觀檢查、性能檢查☒綜合檢查

申報年度：113 年☒上半年度☒下半年度

申報日期：民國 113 年 11 月 28 日

表三

消防安全設備檢修報告書

申報 場所概要	樓層別	1F~4F		樓地板面積合計	2392.08 m ²	
	使用執照用途	復健室, 洗衣室, 實習商店, 圖書室, 普通教室, 會議室, 宿舍, 管理室		實際用途	倉庫	
	場所名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案室		構造	RC造	
	地址	南投縣草屯鎮中正路1776巷43號				
	使用執照字號	(67)投縣管(使)字第1000號 (86)投縣管(使)字第975號		營利事業登記證字號	無	
	姓名	廖承威		身分證字號	[REDACTED]	
管理權人	出生地	[REDACTED]		出生日	[REDACTED]	
	通訊處	臺北市大安區辛亥路二段185號3樓				
	戶籍地	[REDACTED]				
	電話	02-27380007				
檢修機構或人員	檢修公司	名稱	都恆安消防科技有限公司		營利事業字號	53602234
		通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里草溪路84-8號			
		負責人	王淑冠	身分證字號	[REDACTED]	
		戶籍地	[REDACTED]			
	檢修人員	出生日	[REDACTED]		電話	049-2391186
		姓名	王淑冠		證書字號	消士證字第3979號
		出生日	[REDACTED]		身分證字號	[REDACTED]
		出生地	台灣省南投縣		電話	049-2391186
	檢修人員	戶籍地	[REDACTED]			
		通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里草溪路84-8號			
		姓名			證書字號	
		出生日			身分證字號	
	檢修人員	出生地			電話	
		戶籍地				
		通訊地				
		通訊地				
檢修項目	滅火設備	☒ 滅火器 ☒ 室內消防栓設備 ☐ 室外消防栓設備 ☐ 自動撒水設備 ☐ 水霧滅火設備 ☐ 泡沫滅火設備 ☐ 惰性氣體滅火設備 ☐ 乾粉滅火設備 ☐ 海龍滅火設備 ☐ 簡易自動滅火設備 ☐ 鹵化煙滅火設備				
	警報設備	☒ 火警自動警報設備 ☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備 ☒ 緊急廣播設備 ☐ 一一九火災通報裝置				
	避難逃生設備	☒ 標示設備 ☐ 避難器具 ☒ 緊急照明設備				
	消防搶救上之必要設備	☐ 連結送水管 ☐ 消防專用蓄水池 ☐ 排煙設備 ☐ 無線電通信輔助設備 ☐ 緊急電源插座				
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	☐ 冷卻撒水設備 ☐ 射水設備 ☒ 配線 ☐ 防災監控系統綜合操作裝置				
	前項設備檢查表共	24 頁。(如附件, 不含本頁)				
	檢查日期	自 113 年 10 月 17 日至 113 年 10 月 17 日 (外觀、性能、綜合)				
檢修機構或檢修人員簽章		[Red Seal: 淑冠]		(簽章)		

表四

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

管理權人	姓 名	廖承威	身分證字號			
	出 生 地		出 生 日			
	通 訊 處	臺北市大安區辛亥路二段 185 號 3 樓				
	戶 籍 地					
	電 話	02-27380007				
申報場所概要	場 所 名 稱	經濟部智慧財產局草屯檔案室				
	地 址	南投縣草屯鎮中正路 1776 巷 43 號				
	建築物樓層	1F~4F	申報場所樓層別	1F~4F		
	使用執照字號	(67)投縣管(使)字第 1000 號 (86)投縣管(使)字第 975 號	樓地板面積合計	2392.08 m ²		
	使用執照用途	復健室, 洗衣室, 實習商店, 圖書室, 普通教室, 會議室, 宿舍, 管理室	實 際 用 途	倉庫		
	營利事業登記證字號	無	構 造	RC 造		
檢修機構或人員	檢修公司	名 稱	都恆安消防科技有限公司	營利事業字號	53602234	
		通 訊 處	南投縣草屯鎮碧洲里草溪路 84-8 號			
		負 責 人	王淑冠	身分證字號		
		戶 籍 地				
		出 生 日		電 話	049-2391186	
	檢修人員	姓 名	王淑冠	證 書 字 號	消士證字第 3979 號	
		出 生 日		身分證字號		
		出 生 地		電 話	049-2391186	
		戶 籍 地				
		通 訊 處	南投縣草屯鎮碧洲里草溪路 84-8 號			
	檢修人員	姓 名		證 書 字 號		
		出 生 日		身分證字號		
		出 生 地		電 話		
		戶 籍 地				
		通 訊 地				
本 次 檢 查 日 期		自 113 年 月 日 至 113 年 月 日 (外觀、性能、綜合)				
前 次 檢 查 日 期		自 112 年 10 月 17 日 至 112 年 10 月 17 日 (外觀、性能、綜合)				
本 次 申 報 日 期		民國	113	年	月 28 日	
前 次 申 報 日 期		民國	112	年 10	月 18 日	
管 理 權 人					(簽章)	

消防安全設備種類及數量表

	行政大樓					教保大樓				合計
	1F	2F	3F	4F	RF	1F	2F	3F	RF	
乾粉滅火器	10	8	8	8	6	14	12	10	4	80
消防幫浦	1					1				2
綜合室內消防栓箱	2	2	2	2	2	2	2	2		16
測試用出水口					1				1	2
室外消防栓										
撒水頭										
蜂鳴器										
自動警報逆止閥										
末端查驗閥										
撒水送水口										
泡沫原液槽										
比例混合器										
一齊開放閥										
泡沫噴頭										
感知撒水頭										
泡沫消防栓箱										
火警受信總機	1					1				2
手動報警機	2	2	2	2	2	2	2	2		16
探測器	11	10	10	11	3	12	13	14	2	86
緊急廣播主機	1					1				2
揚聲器	12	10	9	13	2	10	13	14	2	85
出口標示燈	1					3				4
避難方向指示燈										
緊急照明燈	10	12	9	8	2	5	7	7	3	63
樓層指示燈										
避難器具標示牌										
連結送水口	1									1
排煙控制盤										
排煙機										
排煙口										
啟動裝置										
緊急電源插座										
發電機	1					1				2
海龍滅火器										

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅 火 器 檢 查 表													
檢 修 項 目		檢 修 結 果							處 置 措 施				
		滅 火 器 的 種 別										判 定	不 良 狀 況
		A	B	C	D	E	F	G					
外 觀 檢 查													
設 置 狀 況	設置數量	○							○				
	設置場所	○							○				
	設置間隔	○							○				
	適用性	○							○				
標 示		○							○				
滅 火 器	本體容器	○							○				
	安全插梢	○							○				
	壓把(壓板)	○							○				
	護蓋(加壓式)	/							/				
	皮 管	○							○				
	噴嘴等	○							○				
	壓力指示計	○							○				
	壓力調整器 (輪架型)	/							/				
	安全閥	/							/				
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○							○				
	車輪(輪架型)	/							/				
氣體導入管 (輪架型)	/							/					
性 能 檢 查													
本 體 容 器 內 筒	本體容器	/							/				
	內 筒	/							/				
	液面指示	/							/				
滅 火 藥 劑	性 狀	/							/				
	滅火藥劑量	/							/				
加壓用氣體容器		/							/				
壓把(壓板)		/							/				
皮 管		/							/				

開閉式噴嘴等	/						/		
壓力指示計	/						/		
壓力調整器(輪架型)	/						/		
安全閥	/						/		
封板	/						/		
墊圈	/						/		
虹吸管及氣體導入管	/						/		
過濾網	/						/		
備註	*(行政大樓)乾粉滅火器 1F*10, 2F*8, 3F*8, 4F*8, RF*6, 共 40 支 *(教保大樓)乾粉滅火器 1F*14, 2F*12, 3F*10, RF*4, 共 40 支								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室 內 消 防 栓 檢 查 表(行政大樓)						
檢修設備 名稱		幫浦		製造廠：九如 型 號：FF80-XA3220A-27.5		電動機
				製造廠：九如 型 號：		
檢修項目			檢修結果			處置措施
			種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查						
水源	蓄水池		地上式蓄水池	○		
	水量		約 3T*3	○		
	水位計、壓力計			/		
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	設於 1F 消防機房	○		
		外形	直立型 專用	○		
	電壓表		AC221V	○		
	各開關		NFB45A	○		
	標示			○		
	預備品等			/		
	啟動裝置	直接	周圍狀況	設於控制盤	○	
操作部		外形	按鈕式	○		
遠隔 操作部		周圍狀況		/		
		外形		/		
啟動用水 壓開關裝 置	壓力開關		設定壓力 6.3Kgf/cm ²	○		
	壓力槽		100L 8 Kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置			3"×61M×300l/min×10HP	○		
呼水 裝置	呼水槽			○		
	閥類			○		
配 管			主閥(開)	○		
消防 栓箱 等	消防 栓箱	周圍狀況	1F~RF 各 2	○		
		外形	露出型	○		
	水帶 瞄子	第一種消防栓	水帶 15M*2，瞄子 1-1/2"×1	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		40A 銅質角閥	○		
	啟動表示燈		☒ 專用 ☐ 兼用	○		
	屋頂測試出水口			/		
性 能 檢 查						
水源	水 質			○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥 類		止水閥	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機	各開關		NFB 45 A	○		
	保險絲		操作回路 3A	○		
	繼電器			○		

控制裝置	表示燈			○			
	結線接續			○			
	接 地		第三種接地	○			
啟動裝置	啟動操作部			○			
	水壓開關裝置		設定壓力 6.2Kgf/cm ² 動作壓力 5.0Kgf/cm ²	○			
加壓送水裝置	幫浦機	電動	回轉軸	3430rpm	○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			軸接頭	連軸式	○		
			本 體	3 φ 感應電動機	○		
	幫浦		回轉軸	3520rpm	○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			底 部		○		
			連成表、壓力表	連 7.3kgf/cm ² 壓：7.5kgf/cm ²	○		
		性 能	300 l/min 7.4Kgf/cm ²	○			
	重力水箱方式			/			
	壓力水箱方式			/			
	減壓措施			/			
呼水裝置	閥 類		給水管(開)，呼水管(關)	○			
	自動給水裝置		浮球式	○			
	減水警報裝置		浮球式 蜂鳴器	○			
	底 閥			/			
配管	閥 類			○			
	過濾裝置			/			
	排 放 管		15A 限流孔	○			
	消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
水帶水壓試驗 (限第一種)			水帶為 2020 年 不需作水壓測試	/			
第二種消防栓				/			
消防栓開關閥		40A	○				
屋頂測試出水口			/				
耐 震 措 施		設防震軟管位於幫浦出水側	○				
綜 合 檢 查							
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	直接啟動	○			
		表示、警報等			○		
		運轉電流		26A(額定)	○		
		運轉狀況			○		
	放水壓力		5 Kgf/cm ²	○			
	放水量		約 225 l/min	○			
重力水箱方式	放水壓力			/			
	放水量			/			

備 註									
	檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
		比托計	SHO	105/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI
		電壓計	YH-370	106/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	102/12/1	KYORITSU
		三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

1. 應於「種別」欄內填入適當之項目。
2. 檢查合格者於判定欄內打「O」；有不良情形時於判定欄內打「X」、並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對於不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「O」圈選之。

室 內 消 防 栓 檢 查 表(教保大樓)						
檢修設備 名稱		幫浦		製造廠：九如 型 號：FF80-XA3220A-27.5		電動機
				製造廠：九如 型 號：		
檢修項目			檢修結果			處置措施
			種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查						
水源	蓄水池		地上式蓄水池	○		
	水量		3T*3	○		
	水位計、壓力計			/		
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	設於 1F 消防機房	○		
		外形	直立型 專用	○		
	電壓表		AC210V	○		
	各開關		NFB50A	○		
	標示			○		
	預備品等			/		
	啟動裝置	直接	周圍狀況	設於控制盤	○	
操作部		外形	按鈕式	○		
遠隔		周圍狀況		/		
操作部		外形		/		
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		設定壓力 6.6Kgf/cm ²	○		
	壓力槽		100L 7.5Kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置			3''×61M×300l/min×10HP	○		
呼水裝置	呼水槽			○		
	閥類			○		
配管			主閥(開)	○		
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	1F~3F 各 2	○		
		外形	露出型	○		
	水帶	第一種消防栓	水帶 15M*2，瞄子 1-1/2''*1	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		40A 銅質角閥	○		
	啟動表示燈		☒ 專用 ☐ 兼用	○		
	屋頂測試出水口			/		
性 能 檢 查						
水源	水質			○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥類		止水閥	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機	各開關		NFB 50 A	○		
	保險絲		操作回路 3A	○		
	繼電器			○		

控制裝置	表示燈			○		
	結線接續			○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	啟動操作部			○		
	水壓開關裝置		設定壓力 6.0Kgf/cm ² 動作壓力 5.4Kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3430rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	連軸式	○	
			本 體	3φ感應電動機	○	
		幫浦	回轉軸	3510rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			底 部		○	
			連成表、壓力表	連 7.4kgf/cm ² 壓：7.2kgf/cm ²	○	
		性 能	300 l/min 7.4Kgf/cm ²	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
呼水裝置	閥 類		給水管(開)，呼水管(關)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		浮球式 蜂鳴器	○		
	底 閥			/		
配管	閥 類			○		
	過濾裝置			/		
	排 放 管		15A 限流孔	○		
消防栓箱等	水帶 瞄子	第一種消防栓	水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		水帶水壓試驗 (限第一種)	水帶為 2020 年 不需作水壓測試	/		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		40A	○		
	屋頂測試出水口			/		
耐 震 措 施		設防震軟管位於幫浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	直接啟動	○		
		表示、警報等			○	
		運轉電流		23A(額定)	○	
		運轉狀況			○	
	放水壓力		4.3 Kgf/cm ²	○		
	放水量		232.7 l/min	○		
重力水箱方式	放水壓力			/		
	放水量			/		

備 註								
	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	SHO	105/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI
	電壓計	YH-370	106/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	102/12/1	KYORITSU
材	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1. 應於「種別」欄內填入適當之項目。
2. 檢查合格者於判定欄內打「O」；有不良情形時於判定欄內打「X」、並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3. 對於不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4. 欄內有選擇項目時應以「O」圈選之。

火警自動警報設備檢查表(行政大樓)						
檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：清谷 型號及型式：FL-8215-1		
檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別・容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
預備電源、緊急電源(內藏型)		外形	內置蓄電池	○		
		標示	24V5Ah	○		
受信總機等	周圍狀況		設於 1F 走廊	○		
	外形		壁掛 R 型類比複合式蓄積型	○		
	表示裝置		1L/256 點	○		
	電壓表		數位式 25.5	○		
	開關			○		
	標示			○		
	預備零件		保險絲	○		
探測器	外形			○		
	警戒狀況	未警戒部分		○		
		感知區域		○		
		適應性		○		
		性能障礙		○		
手動報警機	周圍狀況		綜合盤上	○		
	外型		P 型 1 級	○		
標示燈			DC 25V LED	○		
音響裝置	外形			/		
	裝置狀態			/		
性能檢查						
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓		DC24V	○		
	切換裝置			○		
	充電裝置			○		
	結線接續			○		
受信機及中繼器	開關類			○		
	保險絲		5A	○		
	繼電器			○		
	表示燈			○		
	通話裝置		總機與手動報知機	○		
	結線接續			○		
	接地		第三種接地	○		
附屬裝置			○			

		火災表示			○			
		回路導通			○			
探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式		○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		/			
		光電式分離型			/			
火焰式探測器			/					
多信號探測器			/					
手動報警機			○					
音響裝置	音量等			/				
	鳴動方式		☐ 一齊 ☐ 分區	/				
蓄積性能		7~9 秒	○					
二信號性能			/					
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度			/					
地區音響裝置之音壓			/					
綜合動作			○					
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	3166	10/12/13	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/12	TES TES1350A
	加熱試驗器	BVT-9201	112/12/13	National	三用電表	E300K	108/12/14	National
	加煙試驗器	TS-007	112/12/12	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火 警 自 動 警 報 設 備(行政大樓)																			
防護區域		探 測 器														地 區 音 響 裝 置	手 動 報 警 機	檢 查 結 果	
回 路 編 號	名 稱	差 動 式			定 溫 式		偵 煙 式				火 焰 式 探 測 器	熱 複 合 式 局 限 型	熱 煙 複 合 式 局 限 型	煙 複 合 局 限 型	多 信 號 式 探 測 器				
		局 限 型	分 佈 型		局 限 型	線 型	局 限 型		分 離 型										
			空 氣 管 式	熱 半 導 體 式			離 子 式	光 電 式	光 電 式	光 電 式									
							非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積	非 蓄 積	蓄 積							
1	1F	1							10									1	○
2	2F								10									1	○
3	3F								10									1	○
4	4F								11									1	○
5	RF								3									1	○
合 計		1							44									5	○
備 註																			

火警自動警報設備檢查表(教保大樓)					
檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：清谷	
				型號及型式：FL-8215-1	
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別・容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
預備電源、緊急電源(內藏型)	外形	內置蓄電池	○		
	標示	24V5Ah	○		
受信總機等	周圍狀況		設於 1F 走廊	○	
	外形		壁掛 R 型類比複合式蓄積型	○	
	表示裝置		1L/256 點	○	
	電壓表		數位式 25V	○	
	開關			○	
	標示			○	
	預備零件		保險絲	○	
探測器	外形			○	
	警戒狀況	未警戒部分		○	
		感知區域		○	
		適應性		○	
		性能障礙		○	
手動報警機	周圍狀況		綜合盤上	○	
	外型		P 型 1 級	○	
標示燈		DC 24V LED	○		
音響裝置	外形		/		
	裝置狀態		/		
性能檢查					
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC27V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
受信機及中繼器	開關類			○	
	保險絲		5A	○	
	繼電器			○	
	表示燈			○	
	通話裝置		總機與手動報知機	○	
	結線接續			○	
	接地		第三種接地	○	
	附屬裝置		移報行政大樓主機	○	

探測器	火災表示			○				
	回路導通			○				
	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式		○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
	定溫式線型			/				
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		/			
		光電式分離型			/			
		火焰式探測器			/			
	多信號探測器			/				
	手動報警機			○				
音響裝置	音量等			/				
	鳴動方式		☐ 一齊 ☐ 分區	/				
蓄積性能		7~8 秒	○					
二信號性能			/					
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度			/					
地區音響裝置之音壓			/					
綜合動作			○					
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	3166	102/12/13	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/12	TES TES1350A
	加熱試驗器	BVT-9201	112/12/13	National	三用電表	E300K	108/12/14	National
材	加煙試驗器	TS-007	112/12/12	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火 警 自 動 警 報 設 備(教保大樓)

防護區域		探 測 器														地 區 音 響 裝 置	手 動 報 警 機	檢 查 結 果		
回 路 編 號	名 稱	差 動 式			定 溫 式		偵 煙 式						火 焰 式 探 測 器	熱 複 合 式 局 限 型	熱 煙 複 合 式 局 限 型				煙 複 合 局 限 型	多 信 號 式 探 測 器
		局 限 型	分 佈 型		局 限 型	線 型	局 限 型				分 離 型									
			空 氣 管 式	熱 半 導 體 式			熱 電 偶 式	離 子 式	光 電 式	光 電 式	非 蓄 積	蓄 積								
1	1F	2				1				9								1	○	
2	2F	1				1				11								1	○	
3	3F	1				1				12								1	○	
4	RF									2								1	○	

緊 急 廣 播 設 備 檢 查 表(行政大樓)					
檢 修 設 備 名 稱	操作 裝置	製造廠商：永揚		增幅器	250W
		型式等：YEP-2			
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處 置 措 施
		種別・容量等情形	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	外 形	內置蓄電池	○		
	標 示	25V	○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 走廊	○		
	外 形	壁掛式	○		
	電 壓 表	DC 24V	○		
	開 關 類		○		
	保 護 板		○		
	標 示		○		
	預備零件	保險絲	○		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	○		
	外 形	按鈕式	○		
揚聲器	外 形	壁掛式，吸頂式	○		
	裝置狀態		○		
標 示 燈			/		
性 能 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC25V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置及遠隔 操作裝置	開關類		○		
	保險絲類		○		
	繼電器		○		
	計器類	電壓指示及音壓指示	○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接 地		/		
	回路選擇	4 / 5 L	○		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風		○		
啟動裝置	手動按鈕開關	本機	○		

	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	112db	○					
	鳴動方式	☒ 一齊 ☐ 分區	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		96~98 db	○					
綜合動作			○					
備 註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	LUTRON SL-4001	103/1/15	TES				
	三用電表	E300K	102/12/1	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊 急 廣 播 設 備 檢 查 表(教保大樓)					
檢 修 設 備 名 稱	操作 裝置	製造廠商：永揚		增幅器	250W
		型式等：YEP-2			
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處 置 措 施
		種別・容量等情形	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	外 形	內置蓄電池	○		
	標 示	24V	○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 走廊	○		
	外 形	壁掛式	○		
	電 壓 表	DC25V	○		
	開 關 類		○		
	保 護 板		○		
	標 示		○		
	預備零件	保險絲	○		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	○		
	外 形	按鈕式	○		
揚聲器	外 形	壁掛式，吸頂式	○		
	裝置狀態		○		
標 示 燈			/		
性 能 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC26V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置及遠隔操作裝置	開關類		○		
	保險絲類		○		
	繼電器		○		
	計器類	電壓指示及音壓指示	○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接 地		/		
	回路選擇	3/5L	○		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風		○		
啟動裝置	手動按鈕開關	本機	○		

	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	96~99db	○					
	鳴動方式	☒ 一齊 ☐ 分區	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		94~98 db	○					
綜合動作			○					
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	LUTRON SL-4001	93/1/15	TES				
	三用電表	E300K	92/12/1	National				
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標示設備檢查表																
檢 修 項 目		檢 修 結 果								處 置 措 施						
		種別・容量等情形						判定						不良狀況		
		避難口		走廊		通道										
外觀檢查																
指示 (標 示) 燈	緊急	外形							○							
	電源	標示							○							
	外箱	外形							○							
	標示面	辨識障礙							○							
	光	源							○							
避難 指標	外	形							/							
	辨	識 障 礙							/							
	採	光							/							
性 能 檢 查																
光		源								○						
檢 查		開 關								○						
保 險		絲 類								/						
結 線		接 續								○						
緊 急		電 源								○						
備 註	器具		出口標示燈			避難方向指示燈(單向)			避難方向指示燈(雙向)			避難方向 指示牌	備 註			
	樓層	A級	B級	C級	A級	B級	C級	A級	B級	C級						
	(行政)1F			1												
	(教保)1F			3												
	合 計			4												
測 定 機 器	機器名稱		型式		校正年月日		製造廠商		機器名稱		型式		校正年月日		製造廠商	
	照度計		TES1330		92/8/1		TES									
	三用電表		E300K		92/12/1		National									
	減光罩															
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日														
檢 修 人 員	姓名	王淑冠		消防設備師(士)				證書字號		消士證字第 3979 號		簽章				
	姓名			消防設備師(士)				證書字號				簽章				
	姓名			消防設備師(士)				證書字號				簽章				
	姓名			消防設備師(士)				證書字號				簽章				

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急照明設備檢查表									
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處 置 措 施				
		種別・容量等情形		判定					
外觀檢查									
緊急電源		內置式		○					
緊急照明燈	外形			○					
	照明障礙			○					
光源		LED		○					
性能檢查									
照 度				○					
檢 查 開 關				○					
保 險 絲 類				/					
結 線 接 續				○					
緊 急 電 源				○					
備註	器具 樓層	壁掛式	吸頂式	嵌入式	備 註				
	(行政)1F	1	9						
	(行政)2F	12							
	(行政)3F	9							
	(行政)4F	2	6						
	(行政)RF	2							
	(教保)1F	5							
	(教保)2F	7							
	(教保)3F	7							
	(教保)RF	3							
	合 計	48	15						
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	形式	校正年月日	製造廠商	
	照度計	TES1330	92/8/1	TES					
	三用電表	E300K	92/12/1	National					
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

1、應於「種別」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

照明燈


樓 層 別	區 域 別	場 所 名 稱	測 定 位 置	光 源 種 類	照 度		
(行政)1F	居室	智慧財產局	NO.4	LED	3.4LUX		
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.9	LED	3.4LUX		
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.5	LED	3.5LUX		
(行政)1F	居室	智慧財產局	NO.8	LED	3.2LUX		
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.1	LED	3.5LUX		
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.7	LED	4.6LUX		
(行政)2F	梯間	智慧財產局	NO.12	LED	4.7LUX		
(行政)3F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	3.5LUX		
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.9	LED	3.6LUX		
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.5	LED	3.4LUX		
(行政)4F	梯間	智慧財產局	NO.8	LED	3.6LUX		
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	5.2LUX		
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.2	LED	4.6LUX		
(行政)RF	梯間	智慧財產局	NO.1	LED	3.7LUX		
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.4	LED	3.3LUX		
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.2	LED	4.6LUX		
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	4.7LUX		
(教保)2F	梯間	智慧財產局	NO.1	LED	4.8LUX		
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.4	LED	3.3LUX		
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	3.5LUX		
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.5	LED	4.6LUX		
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.4	LED	3.7LUX		
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.2	LED	3.8LUX		
(教保)RF	梯間	智慧財產局	NO.1	LED	4.4LUX		
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日					
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師（士）	證書字號	消士證字第 3979 號	簽章	
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章	

- 1、區域別應記載、樓梯、居室、通道等位置。
- 2、場所名稱應記載該場所之用途。
- 3、測定位置應記載於所繪位置圖之編號。
- 4、光源種類應記載為白熾燈、日光燈或水銀燈。
- 5、照度應記載所測之勒克斯(lux)。


耐 燃 耐 熱 配 線 檢 查 表										
消防安全設備種類		☒ 室內消防栓設備		☐ 室外消防栓設備		☐ 自動撒水設備				
		☐ 水霧滅火設備		☐ 泡沫滅火設備		☐ 冷卻撒水設備				
		☐ 射水設備		☐ 二氧化碳滅火設備		☐ 乾粉滅火設備				
		☒ 火警自動警報設備		☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備						
		☒ 緊急廣播設備		☒ 標示設備		☒ 緊急照明設備				
		☐ 連結送水管		☐ 消防專用蓄水池		☐ 排煙設備				
		☐ 緊急電源插座								
檢修項目		檢 修 結 果						處 置 措 施		
		種別・容量等情形		判定	不良狀況					
外 觀 檢 查										
專用回路				○						
開關器、斷路器				/						
保險絲				○						
耐燃耐熱保護				○						
性 能 檢 查										
絕緣阻 抗試驗	電源回路			○						
	操作回路			○						
	表示燈回路			○						
	警報回路			○						
備 註	耐燃或耐熱保護範圍須符合各類場所消防安全設置標準第236條規定並檢討設置，本場所之標示設備及緊急照明設備皆為內置蓄電池式，緊急供電系統之配線無須作耐燃耐熱保護措施。									
	室內消防栓電源回路對地 0.1MΩ 以上 電動機對地 0.1MΩ 以上 表示燈回路對地 0.1MΩ 以上									
	警報回路對地 0.1MΩ 以上									
	火警受信總機電源回路對地 0.1MΩ 以上 操作回路對地 0.1MΩ 以上									
	標示燈回路對地 0.1MΩ 以上									
檢 查 器 材	機器名稱	型	式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型	式	校正年月日	製造廠商
檢查日期		自 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日 至 民 國 1 1 3 年 1 0 月 1 7 日								
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師（士）		證書字號	消士證字第 3979 號	簽章			
	姓名		消防設備師（士）		證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師（士）		證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師（士）		證書字號		簽章			

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

行政大樓二樓平面圖

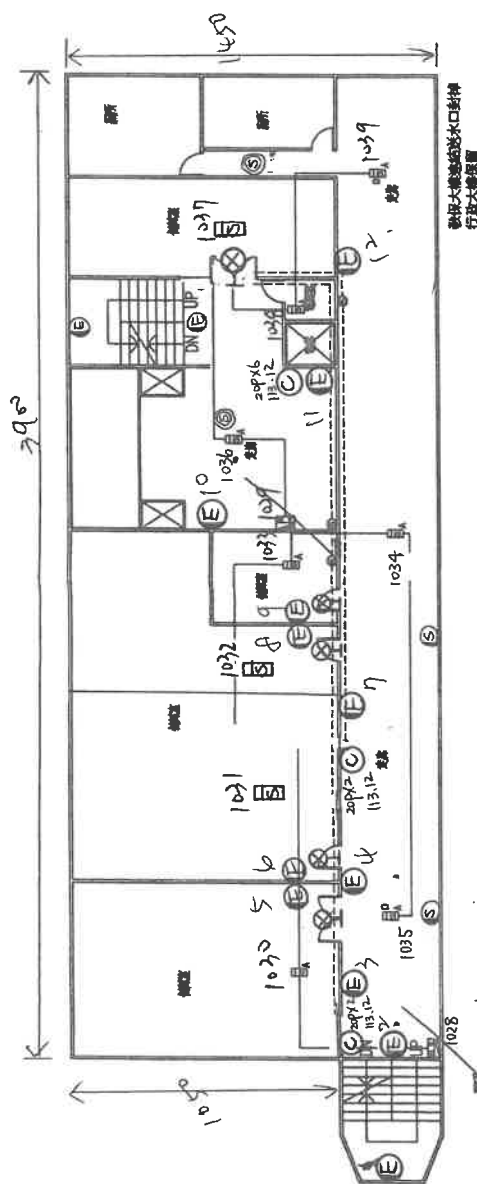[illegible]

行政大樓三樓平面圖

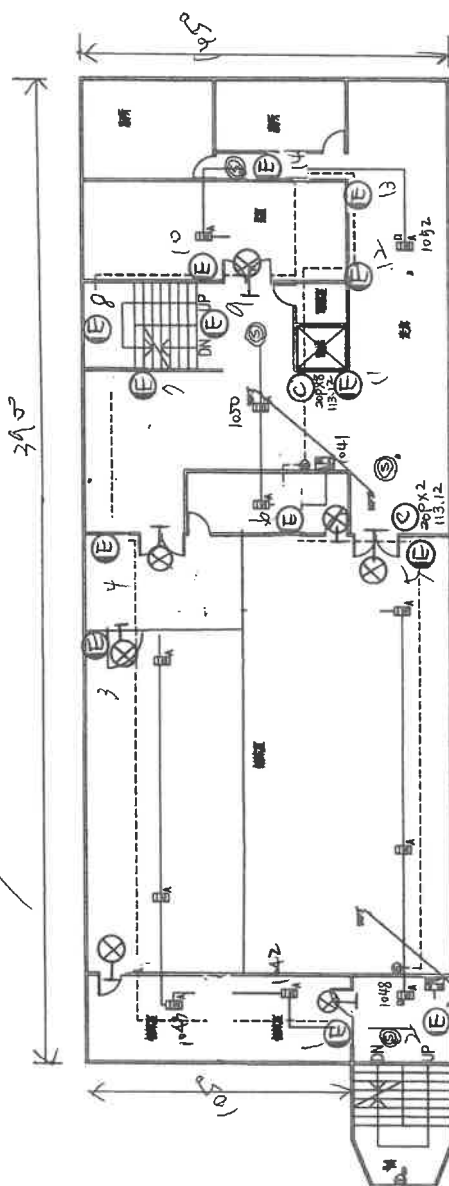

行政大樓四樓平面圖

廣州	說明	35
2	綜合物價	
9	商品零售價格指數(2)	
9	消費(總式)	
9	財政預算(總式)管理可程式	


類別	說明	4F
2	綜合大樓	2
12	綜合大樓 (2期)	12
14	綜合大樓 (3期)	14
6	綜合大樓 (4期)	6
2	綜合大樓 (5期)	2

行政大樓屋頂平面圖


配管線徑表



類別	說明	序
1	綜合標準	2
2	關於設計及施工之圖 (2種)	3
3	圖則 (總式)	2
4	關於設計及施工之圖 (圖式) (管理可檢式)	2
5	274號	1
6	關於設計及施工之圖	1



原料		貯
① 魚	魚(生) 100g (生) 20g	2
② 魚	魚(生) 100g (生) 20g	2
③ 魚	魚(生) 100g (生) 20g	1
④ 魚	魚(生) 100g (生) 20g	2
⑤ 魚	魚(生) 100g (生) 20g	1
⑥ 魚	魚(生) 100g (生) 20g	1

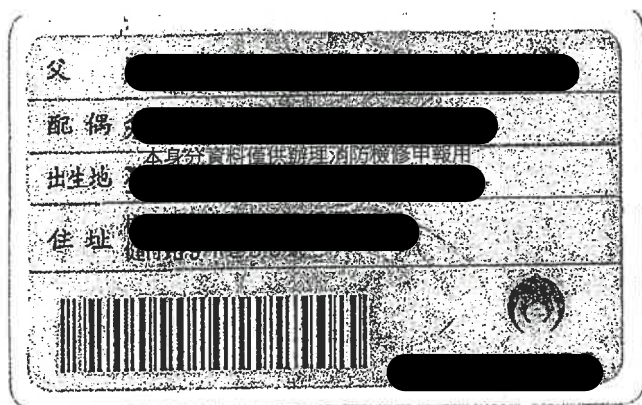

與正本相符

使用執照存根

(86) 投縣建管 (使) 字第 975 號

起造人	姓名	陸國榮	住址	蘇州草橋鎮中江路1776至16號
建造類別	建築	構造種類	RC造	
使用分區	山坡坡保護區特種目的事業用地	層棟戶數	5.3 層 1.2 棟 1 戶	
建築地點	地址	地號	草橋鎮中江路1776.43	小段(1/25)
基地面積	畸棟	其地	14.92 m	建築率 20.2 % 法定空地 5968.4 m
建築要項	各層面積	各層高度	各層用途	建築要項
	地下室	1734.50 m	3.6 m	第六層
	畸棟	m	m	第七層
	第一層	12784.22 m	3.6 m	第八層
	第二層	2418.73 m	3.6 m	第九層
	第三層	2418.73 m	3.6 m	第十層
	第四層	1374.91 m	3.6 m	第十層
	第五層	809.26 m	3.6 m	第十層
	防空地上	m	室內	屋頂突出部份
	避難地下	704 m	室外	屋頂突出部份
層高	5.2 m	建築高度	22.9 m	
設計人	姓名	黃自澤	事務所名稱	黃自澤建築師事務所
監造人	姓名	黃自澤	事務所名稱	黃自澤建築師事務所
承造人	姓名	許陳梅崑	營造廠名稱	考基營造有限公司
工程概算	52,942,000 -	元	開工日期	83年12月25日
發照日期	年 月 日	竣工日期	86年12月10日	
建執照字	(82) 投縣建管造字第 1851 號			
容積率	80.7 %			
附註				

校對章

校對員張玲

蘇州草橋鎮中江路1776至16號

與正本相符



98年1月9日府建使字第09800114560號，准予房屋編號第B、D棟申請變更用途為F4收容庇護中心暨室內裝修合格證明。

備註：

1. 原用途為南投啓智教養院(F-2)B、D棟變更為內政部入出國及移民署中部收容所(F-4)。
2. 原院童宿舍B棟變更為庇護安置大樓，教學大樓D棟變更為收容中心。
3. 變更用途總面積為8501.12m²。
4. 基地因地籍重測故面積減少。
5. 建蔽率及法定空地變更。
6. 收容中心之地下壹層面積含防空避難室704.4 m²。

棟別	A棟	B棟	C棟	D棟	E棟	F棟	合計
建築用途	教職員宿舍	F4：庇護安置中心、收容中心	行政大樓	F4：庇護安置中心、收容中心	大門守衛室	游泳池	
建築面積	310.78	933.36	611.99	888.75	45.9	35	2825.78
地下室		933.36		807.85			1741.21
一樓	310.78	891.6	611.99	888.75	45.9	35	2784.02
二樓	310.78	808.26	554.74	764.95			2438.73
三樓	310.78	808.26	554.74	764.95			2438.73
四樓		808.26	580.73				1388.99
五樓		808.26					808.26
突出物一	43.84	89.81	63.8	87.33			284.78
突出物二	14.8	16.69	17.94	22.79			72.22
合計	990.98	5164.5	2383.94	3336.62	45.9	35	11956.94

教保大樓

行政大樓

與正本相符

消防證書第 1387 號

消防設備師證書

姓名：王淑冠

性別：女

出生年月日：民國 56 年 12 月 18 日

身分證字號：L221997064

考試及格證書字號：(97)(一)專高消防字第 000036 號

上列申請人經 97 年專門職業及技術人員高等暨普通考試消防

設備人員考試及格依法請領消防設備師證書茲與消防法規定相符合

行發給本證書

此證

內政部部长

廖了以

副站



中華民國 97 年 11 月 13 日



與正本相符

社團法人中華消防協會 訓練證明文件

111 中訓 02-0716 期 004 號

茲證明 王淑冠 (身分證字號 L221997064)，於民國 111 年 07 月 16 日至 111 年 07 月 17 日，參加由本會舉辦之「內政部委託辦理消防專門技術人員講習」，111 中訓 02-0716 期，經訓練期滿結業成績合格，特予核發證書以茲證明。

此證

內政部委託辦理消防專門技術人員講習機構

社團法人中華消防協會
理事長

陳宗賢



中華民國 一 一 一 年 七 月 十 七 日

承辦人：沈雲吟 電話：02-2255-9119