

南投縣政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所 名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案庫房			場所 地址	南投縣草屯鎮御史里13鄰中正路1776巷43號	
管理 權人	姓名	廖承威	身分證字號			性別 男
	出生日期		戶籍地址			
項次	審核項目		審核結果 是否合格	審核內容		
一 消防安全設備 檢修申報表	管理 權人 場所 概要 檢修 機構 檢修 人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2. 管理權人是否簽章。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)			
二 消防安全設備 檢修報告書		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2. 使用執照之地址與現場是否相符。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。			
三 其他		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。			
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3. 確認證書之有效期間。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。					
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。					
三 其他		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2. 檢修人員是否簽章。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 各該消防安全設備之種類及數量表。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積)			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表)			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。			
(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)						
受理 日期	114年10月16日	受 理 單 位	第一大隊		受 理 人 員 簽 章	蔡志岳

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：經濟部智慧財產局草屯檔案庫房
場所地址：南投縣草屯鎮御史里 13 鄉中正路 1776 巷 43 號
管理權人：廖承威
電話：02-27380007

檢修人員姓名：消防設備師-王淑冠
檢修人員證號：消師證字第 1387 號
地址：南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號
電話：049-2391186

場所類別：乙類

申報項目：外觀檢查、性能檢查綜合檢查

申報年度：114 年上半年度下半年度

申報日期：民國 114 年 10 月 15 日

委 託 書

本申請案，所附一切文件、印信，確係由委託人提供。

茲委託 王淑冠 消防設備師 全權代理本人辦理。(檢附相關證明文件)

申報消防安全設備檢修申報相關事宜，特立此書

此 致

南投縣政府消防局


場所名稱：經濟部智慧財產局草屯檔案庫房

委託人：廖承威

(蓋章)

地址：南投縣草屯鎮御史里 13 鄉中正路 1776 巷 43 號

電話：02-27380007

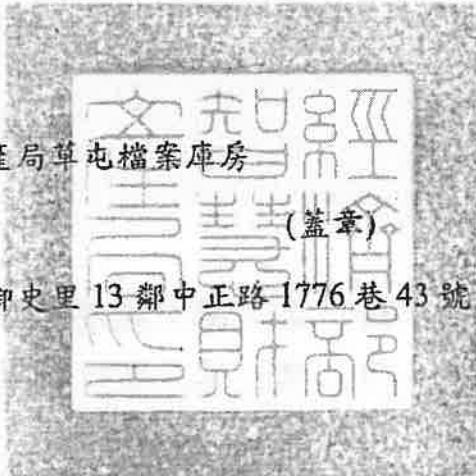

受託人：王淑冠

(蓋章)

地址：南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號

電話：049-2391186



中 華 民 國 114 年 10 月 01 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修報告書	1
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修申報表	2
<input type="checkbox"/> 消防安全設備改善計畫書	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備種類及數量表	3

二、消防安全設備檢查表

<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器檢查表	4~5
<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓檢查表	6~11
<input type="checkbox"/> 室外消防栓檢查表	
<input type="checkbox"/> 自動撤水設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 二氯化碳滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備檢查表（含海龍替代品）	
<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備檢查表	12~17
<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備檢查表	18~21
<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備檢查表	12
<input type="checkbox"/> 避難器具檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備檢查表	23~24
<input type="checkbox"/> 連結送水管檢查表	
<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池檢查表	
<input type="checkbox"/> 排煙設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 急電源插座檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐燃耐熱配線檢查表	25

三、設備平面圖

<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備配置圖	26~29
---	-------

四、證件及證書

<input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用執照影本	30~31
<input type="checkbox"/> 營利事業登記證影本	
<input checked="" type="checkbox"/> 管理權人身分證影本	32
<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備人員執業執照影本	33
<input type="checkbox"/> 其他	


表三

消防安全設備檢修報告書

申報 場所概要	樓層別	地上一至四層	樓地板面積合計	2392.08 m ²
	使用執照用途	復健室, 洗衣室, 實習商店, 圖書室, 普通教室, 會議室, 宿舍, 管理室	實際用途	倉庫
	場所名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案庫房	構造	RC 造
	地址	南投縣草屯鎮御史里 13 鄉中正路 1776 巷 43 號		
	(86)投縣管(使)字第 975 號 (67)投縣管(使)字第 1000 號	營利事業登記	無檢附	
管理權人	姓名	廖承威	身分證字號	2219934606
	出生地	臺灣省南投縣	出生日	1993 年 1 月 10 日
	通訊處	臺北市大安區龍淵里 20 鄉辛亥路二段 185 號 3 樓		
	戶籍地	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	電話 (O) : 02-27380007			
檢修公司	名稱	都恆安消防科技有限公司	營利事業字號	53602234
	通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	負責人	王淑冠	身分證字號	2219970612
	戶籍地	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	出生日	1997 年 6 月 13 日	電話	049-2391186
檢修機構或人員	姓名	王淑冠	證書字號	消師證字第 1387 號
	出生日	1997 年 6 月 13 日	身分證字號	2219970612
	出生地	臺灣省南投縣	電話	049-2391186
	戶籍地	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
檢修人員	姓名		證書字號	
	出生日		身分證字號	
	出生地		電話	
	戶籍地			
	通訊地			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撤水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備		
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置		
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備		
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座		
其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撤水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
前項設備檢查表共 24 頁。(如附件,不含本頁)				
檢查日期	自 114 年 10 月 02 日至 114 年 10 月 02 日(外觀、性能、綜合)			
檢修機構或檢修人員簽章	 王淑冠 (簽章)			

表四

消防安全設備檢修申報表

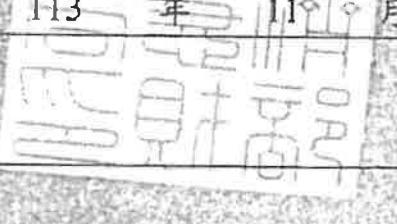管理權人	姓 名	廖承威	身分證字號	221020928106
	出生地	南投縣	出生日	113年12月10日
	通 訊 處	臺北市大安區辛亥路二段 185 號 3 樓		
	戶 籍 地	南投縣中埔鄉中埔村中正路 17 巷 10 號		
	電 話	(0) : 02-27380007		
申 報 場 所 概 要	場 所 名 稱	經濟部智慧財產局草屯檔案庫房		
	地 址	南投縣草屯鎮御史里 13 鄉中正路 1776 巷 43 號		
	建築物樓層	地上一至四層	申報場所樓層別	地上一至四層
	使用執照字號	(86)投縣管(使)字第 975 號 (67)投縣管(使)字第 1000 號	總樓地板面積	2392.08 m ²
	使用執照用途	復健室，洗衣室，實習商店，圖書室，普通教室，會議室，宿舍，管理室	實 際 用 途	倉庫
營利事業登記	無	構 造	RC 造	
檢修公司	名 稱	都恆安消防科技有限公司	營利事業字號	53602234
	通 訊 處	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	負 責 人	王淑冠	身分證字號	221997064
	戶 籍 地	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	出 生 日	113 年 12 月 18 日	電 話	049-2391186
檢修機構或人員	姓 名	王淑冠	證 書 字 號	消師證字第 1387 號
	出 生 日	113 年 12 月 18 日	身分證字號	221997064
	出 生 地	南投縣	電 話	049-2391186
	戶 籍 地	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
	通 訊 處	南投縣草屯鎮碧洲里 10 鄉草溪路 84-8 號		
檢修人員	姓 名		證 書 字 號	
	出 生 日		身分證字號	
	出 生 地		電 話	
	戶 籍 地			
	通 訊 地			
本次檢查日期	自 114 年 10 月 02 日至 114 年 10 月 02 日 (外觀、性能、綜合)			
前 次 檢 查 日期	自 113 年 10 月 17 日至 113 年 10 月 17 日 (外觀、性能、綜合)			
本 次 申 報 日期	民國 114 年 10 月 15 日			
前 次 申 報 日期	民國 113 年 11 月 28 日			
管理權人	 			(簽章)

消防安全設備種類及數量表

設備種類	數量	行政大樓					教保大樓				合計
		1F	2F	3F	4F	RF	1F	2F	3F	RF	
乾粉滅火器	10	10	10	10	1		14	12	10	4	81
消防幫浦	1						1				2
綜合室內消防栓箱	2	2	2	2	2		2	2	2		16
測試用出水口						1				1	2
室外消防栓											
撒水頭											
蜂鳴器											
自動警報逆止閥											
末端查驗閥											
撒水送水口											
泡沫原液槽											
比例混合器											
一齊開放閥											
泡沫噴頭											
感知撒水頭											
泡沫消防栓箱											
火警受信總機	1						1				2
手動報警機	2	2	2	2	2		2	2	2		16
探測器	11	10	10	11	3		12	13	14	2	86
緊急廣播主機	1						1				2
揚聲器	12	10	9	13	2		10	13	14	2	85
出口標示燈	1						3				4
避難方向指示燈											
緊急照明燈	10	12	9	8	2		5	7	7	3	63
樓層指示燈											
避難器具標示牌											
連結送水口	1										1
排煙控制盤											
排煙機											
排煙口											
啟動裝置											
緊急電源插座											
發電機	1						1				2
海龍滅火器											

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅火器檢查表									
檢修項目	檢修結果							處置措施	
	滅火器的種別						判定		
	A	B	C	D	E	F	G		
外觀檢查									
設置狀況	設置數量	○					○		
	設置場所	○					○		
	設置間隔	○					○		
	適用性	○					○		
標示									
滅火器	本體容器	○					○		
	安全插梢	○					○		
	壓把(壓板)	○					○		
	護蓋(加壓式)	/					/		
	皮管	○					○		
	噴嘴等	○					○		
	壓力指示計	○					○		
	壓力調整器 (輪架型)	/					/		
	安全閥	/					/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○					○		
	車輪(輪架型)	/					/		
	氣體導入管 (輪架型)	/					/		
性能檢查									
本體容器內筒	本體容器	/					/		
	內筒	/					/		
	液面指示	/					/		
滅火藥劑	性狀	/					/		
	滅火藥劑量	/					/		
加壓用氣體容器	/						/		
壓把(壓板)	/						/		
皮管	/						/		
開閉式噴嘴等	/						/		
壓力指示計	/						/		
壓力調整器(輪架型)	/						/		
安全閥	/						/		
封板	/						/		
墊圈	/						/		

虹吸管及氣體導入管	/					/		
過濾網	/					/		

備註	樓層	器具		乾粉滅火器		輪架式		海龍滅火器	CO2滅火器	備註
		5P	10P	20P	50P 乾粉滅火器	50P 海龍輪架式				
行政大樓	1F		10							
	2F		10							
	3F		10							
	4F		10							
	RF		1							
教保大樓	1F		14							
	2F		12							
	3F		10							
	RF		4							
合計			81							

檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章		

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(行政大樓)						
檢修設備 名稱	幫浦	製造廠:九如	電動機	製造廠:九如		
		型號:FF80-XA3220A-27.5		型號:		
檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
水 源	蓄水池	地上式蓄水池	<input type="radio"/>			
	水量	3T×3	<input type="radio"/>			
	水位計、壓力計		/			
	閥類		<input type="radio"/>			
電 動 機	控制盤	周圍狀況 外形	設於 1F 消防機房 直立型 專用	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		
	電壓表	AC 220V	<input type="radio"/>			
	各開關	NFB 45A	<input type="radio"/>			
	標示		<input type="radio"/>			
	預備品等		/			
啟 動 裝 置	直接	周圍狀況	設於控制盤	<input type="radio"/>		
	操作部	外 形	按鈕式	<input type="radio"/>		
	遠隔	周圍狀況		/		
	操作部	外 形		/		
啟動用水 壓開關裝 置	壓力開關	設定壓力 6.5Kgf/cm ²	<input type="radio"/>			
	壓力槽	100L 7.3Kgf/cm ²	<input type="radio"/>			
加壓送水裝置		3"×61M×300l/min×10HP	<input type="radio"/>			
呼水 裝置	呼水槽		<input type="radio"/>			
	閥類		<input type="radio"/>			
配管		主閥(開)	<input type="radio"/>			
消 防 栓 箱 等	消防栓箱	周圍狀況 外 形	1F~RF 各 2 露出型	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		
	水帶	第一種消防栓 瞄子	水帶 15M, 瞄子 1-1/2"	<input type="radio"/>		
	瞄子	第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥	40A 銅質角閥	<input type="radio"/>			
	啟動表示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用	<input type="radio"/>			
屋頂測試出水口			/			
性 能 檢 查						
水 源	水質		<input type="radio"/>			
	給水裝置	浮球式	<input type="radio"/>			
	閥類	止水閥	<input type="radio"/>			
	水位計、壓力表		/			
電 動 機 控 制	各開關	NFB 45A	<input type="radio"/>			
	保險絲	操作回路 3A	<input type="radio"/>			
	繼電器		<input type="radio"/>			
	表示燈		<input type="radio"/>			

裝置	結線接續		<input type="radio"/>		
	接 地	第三種接地	<input type="radio"/>		
啟動裝置	啟動操作部		<input type="radio"/>		
	水壓開關裝置	設定壓力 6.2Kgf/cm ² 動作壓力 5Kgf/cm ²	<input type="radio"/>		
加壓送水裝置	電動機	回轉軸	3430rpm	<input type="radio"/>	
		軸承部	黃油潤滑	<input type="radio"/>	
		軸接頭	連軸式	<input type="radio"/>	
		本體	3φ 感應電動機	<input type="radio"/>	
	幫浦方式	回轉軸	3520rpm	<input type="radio"/>	
		軸承部	黃油潤滑	<input type="radio"/>	
		底部		<input type="radio"/>	
		連成表、壓力表	連 0 mmHg 壓：7.5Kgf/cm ²	<input type="radio"/>	
		性能	300 l/min 7.4Kgf/cm ²	<input type="radio"/>	
		重力水箱方式		/	
	壓力水箱方式			/	
	減壓措施			/	
呼水裝置	閥 類	給水管(開), 呼水管(關)	<input type="radio"/>		
	自動給水裝置	浮球式	<input type="radio"/>		
	減水警報裝置	浮球式 蜂鳴器	<input type="radio"/>		
	底 閥			/	
配管	閥 類		<input type="radio"/>		
	過濾裝置			/	
	排放管	15A 限流孔	<input type="radio"/>		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 直射水霧兩用瞄子	<input type="radio"/>	
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/	
		第二種消防栓		/	
	消防栓開關閥	40A	<input type="radio"/>		
	屋頂測試出水口			/	
耐震措施	設防震軟管位於幫浦出水側		<input type="radio"/>		

綜合檢查

幫浦方式	啟動	加壓送水裝置	直接啟動	<input type="radio"/>	
	表示、警報等			<input type="radio"/>	
	運轉電流	26A(額定)		<input type="radio"/>	
	能 運轉狀況			<input type="radio"/>	
重力水箱方式	放水壓力	4 Kgf/cm ²		<input type="radio"/>	
	放水量	220.71 l/min		<input type="radio"/>	
重力水箱方式	放水壓力			/	
	放水量			/	

備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	SHO	112/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI
	電壓計	YH-370	112/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU
	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		



- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(教保大樓)					
檢修設備 名稱	幫浦	製造廠:九如 型號:FF80-XA3220A-27.5	電動機	製造廠:九如 型號:	
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
水 源	蓄水池	地上式蓄水池	○		
	水量	3T×3	○		
	水位計、壓力計		/		
	閥類		○		
電 動 機	控制盤 周圍狀況	設於 1F 消防機房	○		
	外形	直立型 專用	○		
	電壓表	AC 210V	○		
	各開關	NFB 50A	○		
	標示		○		
啟 動 裝 置	預備品等		/		
	直接 操作部 周圍狀況	設於控制盤	○		
	外形	按鈕式	○		
	遠隔 操作部 周圍狀況		/		
啟動用水 壓開關裝 置	壓力開關 周圍狀況	設定壓力 6.6Kgf/cm ²	○		
	壓力槽 外形	100L 7.5Kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置		3"×61M×300l/min×10HP	○		
呼水 裝置	呼水槽 周圍狀況		○		
	閥類		○		
配管		主閥(開)	○		
消 防 栓 箱 等	消防栓箱 周圍狀況	1F~3F 各 2	○		
	外形	露出型	○		
	水帶 第一種消防栓	水帶 15M, 瞄子 1-1/2"	○		
	瞄子 第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥	40A 銅質角閥	○		
	啟動表示燈	<input checked="" type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用	○		
	屋頂測試出水口		/		
性能檢查					
水 源	水質		○		
	給水裝置	浮球式	○		
	閥類	止水閥	○		
	水位計、壓力表		/		
電 動 機 控	各開關	NFB 50A	○		
	保險絲	操作回路 3A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		

制 裝 置	結線接續		<input type="radio"/>		
	接 地	第三種接地	<input type="radio"/>		
啟動裝置	啟動操作部		<input type="radio"/>		
	水壓開關裝置	設定壓力 6.0Kgf/cm ² 動作壓力 5.4Kgf/cm ²	<input type="radio"/>		
加 壓 送 水 裝 置	電 動 機	回轉軸	3430rpm	<input type="radio"/>	
		軸承部	黃油潤滑	<input type="radio"/>	
		軸接頭	連軸式	<input type="radio"/>	
		本體	3φ 感應電動機	<input type="radio"/>	
		回轉軸	3510rpm	<input type="radio"/>	
	幫 浦 方 式	軸承部	黃油潤滑	<input type="radio"/>	
		底 部		<input type="radio"/>	
		進氣表、壓力表	連 0 mmHg 壓：7.2Kgf/cm ²	<input type="radio"/>	
		性 能	300 l/min 7.4Kgf/cm ²	<input type="radio"/>	
		重力水箱方式		/	
	壓力水箱方式			/	
	減壓措施			/	
呼 水 裝 置	閥 類	給水管(開)，呼水管(關)	<input type="radio"/>		
	自動給水裝置	浮球式	<input type="radio"/>		
	減水警報裝置	浮球式 蜂鳴器	<input type="radio"/>		
	底 閥			/	
配 管	閥 類		<input type="radio"/>		
	過濾裝置			/	
	排 放 管	15A 限流孔	<input type="radio"/>		
消 防 栓 箱 等	水帶 瞄子	第一種消防栓	水帶 直射水霧兩用瞄子	<input type="radio"/>	
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/	
		第二種消防栓		/	
	消防栓開關閥	40A	<input type="radio"/>		
	屋頂測試出水口			/	
	耐 震 措 施	設防震軟管位於幫浦出水側	<input type="radio"/>		

綜 合 檢 查

幫 浦 方 式	啟 動 性 能	加壓送水裝置 表示、警報等 運轉電流 運轉狀況	直接啟動 23A(額定)	<input type="radio"/>	
	放 水 壓 力	4.3 Kgf/cm ²	<input type="radio"/>		
	放 水 量	228.84 l/min	<input type="radio"/>		
	重 力 水 箱 方 式	放水壓力		/	
		放水量		/	

備註								
檢查 器材 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	SHO	112/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI
	電壓計	YH-370	112/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU
三用電表	E300K	112/12/1	National					
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢修 人員	姓名	王淑冠	消防設備師（士）	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師（士）	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備檢查表(行政大樓)				
檢修設備 名稱	火警受信總機	製造廠:清谷 型號及型式:FL-8215-1		
檢修項目	檢修結果			處置措施
	種別・容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查				
預備電源、緊急 電源(內藏型)	外形 標示	內置蓄電池 24V5Ah	<input type="radio"/>	
受信總機等	周圍狀況	設於1F走廊	<input type="radio"/>	
	外形	壁掛R型類比複合式蓄積型	<input type="radio"/>	
	表示裝置	1L/256點	<input type="radio"/>	
	電壓表	數位式26V	<input type="radio"/>	
	開關		<input type="radio"/>	
	標示		<input type="radio"/>	
探測器狀況	預備零件	保險絲	<input type="radio"/>	
	外型		<input type="radio"/>	
	未警戒部分		<input type="radio"/>	
	感知區域		<input type="radio"/>	
	適應性		<input type="radio"/>	
手動報警機	性能障礙		<input type="radio"/>	
	周圍狀況	綜合盤上	<input type="radio"/>	
	外型	P型1級	<input type="radio"/>	
音響裝置	標示燈	DC 25V LED	<input type="radio"/>	
	外形		/	
	裝置狀態		/	
性能檢查				
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 24V	<input type="radio"/>	
	切換裝置		<input type="radio"/>	
	充電裝置		<input type="radio"/>	
	結線接續		<input type="radio"/>	
受信機及中繼器	開關類		<input type="radio"/>	
	保險絲	5A	<input type="radio"/>	
	繼電器		<input type="radio"/>	
	表示燈		<input type="radio"/>	
	通話裝置	總機與手動報知機	<input type="radio"/>	
	結線接續		<input type="radio"/>	
	接 地	第三種接地	<input type="radio"/>	
	附屬裝置		<input type="radio"/>	
	火災表示		<input type="radio"/>	
	回路導通		<input type="radio"/>	

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
		定溫式			○			
		補償式			/			
		空氣管式			/			
		熱電偶式			/			
		熱半導體式			/			
	定溫式線型				/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
		光電式			/			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器				/			
	多信號探測器				/			
	手動報警機				○			
音響裝置	音量等				/			
		鳴動方式	□一齊 □分區		/			
蓄積性能			7~9秒		○			
二信號性能					/			
綜合檢查								
同時動作					○			
偵煙式探測器之感度					/			
地區音響裝置之音壓					/			
綜合動作					○			
備註								
檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/1	TES TES1350A	
加熱試驗器	BVT-11201	112/12/1	National	三用電表	E300K	112/12/1	National	
加煙試驗器	TS-007	112/12/1	National					
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備(行政大樓)															檢查結果										
防護區域			探測器											地區音響裝置	手動報警機										
回路編號	名稱	差動式			定溫式		偵煙式				火焰式探測器	多信號式探測器													
		分佈型			局限型	線型	局限型		分離型																
		局 限 型	空 氣 管 式	熱 半 導 體 偶 式			離子式	光電式	光電式	光電式															
		局 限 型	空 氣 管 式	熱 電 偶 式			非 蓄 積	蓄 積	蓄 積	蓄 積															
		1	1F	1					10			1	○												
		2	2F						10			1	○												
		3	3F						10			1	○												
		4	4F						11			1	○												
		5	RF						3			1	○												
合計		1					44								5	○									
備註																									

火警自動警報設備檢查表(教保大樓)					
檢修設備 名稱	火警受 信總機	製造廠:清谷 型號及型式:FL-8215-1			
	檢修項目	檢修結果			處置措施
種別·容量等情形		判定	不良狀況		
外觀檢查					
預備電源、緊急 電源(內藏型)	外形 標示	內置蓄電池 24V5Ah	<input type="radio"/>		
受信總機等	周圍狀況	設於 1F 走廊	<input type="radio"/>		
	外形	壁掛 R 型類比複合式蓄積型	<input type="radio"/>		
	表示裝置	1L/256 點	<input type="radio"/>		
	電壓表	數位式 25V	<input type="radio"/>		
	開關		<input type="radio"/>		
	標示		<input type="radio"/>		
預備零件	保險絲	<input type="radio"/>			
探測器	外 形		<input type="radio"/>		
	警 戒 狀 況	未警戒部分 感知區域 適應性 性能障礙	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		
	周圍狀況	綜合盤上	<input type="radio"/>		
	外型	P 型 1 級	<input type="radio"/>		
標示燈	DC 24V LED	<input type="radio"/>			
音響裝置	外形		/		
	裝置狀態		/		
性能檢查					
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 27V	<input type="radio"/>		
	切換裝置		<input type="radio"/>		
	充電裝置		<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
受信機及中繼器	開關類		<input type="radio"/>		
	保險絲	5A	<input type="radio"/>		
	繼電器		<input type="radio"/>		
	表示燈		<input type="radio"/>		
	通話裝置	總機與手動報知機	<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
	接 地	第三種接地	<input type="radio"/>		
	附屬裝置	移報行政大樓主機	<input type="radio"/>		
	火災表示		<input type="radio"/>		
	回路導通		<input type="radio"/>		

探測器	感熱式	局限	差動式		○			
		定溫式			○			
		補償式		/				
		分佈	空氣管式		/			
		型	熱電偶式		/			
		熱半導體式			/			
	偵煙式	定溫式線型			/			
		局限	離子式		/			
		型	光電式		/			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器				/			
	多信號探測器				/			
手動報警機				○				
音響	音量等				/			
裝置	鳴動方式	□一齊	□分區		/			
蓄積性能		7~8秒		○				
二信號性能				/				
綜合檢查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度				/				
地區音響裝置之音壓				/				
綜合動作				○				
備註								
檢	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
查	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/1	TES TES1350A
器	加熱試驗器	BVT-11201	112/12/1	National	三用電表	E300K	112/12/1	National
材	加煙試驗器	TS-007	112/12/1	National				
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備(教保大樓)

防護區域		探測器												檢查結果						
回路編號	名稱	差動式			定溫式			偵煙式			火焰式探測器	熱煙複合式探測器	煙複合式探測器	多信號式探測器	地區音響裝置	手動報警機				
		分佈型			局限型			分離型												
		局限型	空氣管式	熱半導體式	熱電偶式	局限型	線型	離子式			光電式			光電式						
								非蓄積	蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積					
1	1F	2				1			9							1	○			
2	2F	1				1			11							1	○			
3	3F	1				1			12							1	○			
4	RF								2							1	○			
合計		4				3			34							4	○			
備註																				

緊急廣播設備檢查表(行政大樓)

檢修設備 名稱	操作 裝置	製造廠商: 永揚	增幅器	250W	
		型式等: YEP-2			
檢修項目		檢修結果		處置措施	
		種別・容量等情形	判定		
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外型	內置蓄電池	<input type="radio"/>		
	標示	25V	<input type="radio"/>		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 走廊	<input type="radio"/>		
	外型	壁掛式	<input type="radio"/>		
	電壓表	DC 24V	<input type="radio"/>		
	開關類		<input type="radio"/>		
	保護板		<input type="radio"/>		
	標示		<input type="radio"/>		
	預備零件	保險絲	<input type="radio"/>		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	<input type="radio"/>		
	外型	按鈕式	<input type="radio"/>		
揚聲器	外型	壁掛式, 吸頂式	<input type="radio"/>		
	裝置狀態		<input type="radio"/>		
標示燈		/			
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 26V	<input type="radio"/>		
	切換裝置		<input type="radio"/>		
	充電裝置		<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		<input type="radio"/>		
	保險絲類		<input type="radio"/>		
	繼電器		<input type="radio"/>		
	計器類	電壓指示及音壓指示	<input type="radio"/>		
	標示		<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
	接地		/		
	回路選擇	4/5L	<input type="radio"/>		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		<input type="radio"/>		
	回路短路		<input type="radio"/>		
啟動裝置	麥克風		<input type="radio"/>		
	手動按鈕開關	本機	<input type="radio"/>		
	緊急電話		/		

與火警警報設備之連動				○					
揚聲器	音量等	94~96 dB		○					
	鳴動方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區		○					
	音量調整器			/					
綜合檢查									
揚聲器之音壓		96~98 dB		○					
綜合動作				○					
備註									
	檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
		噪音計	LUTRON SL-4001	113/1/15	TES				
		三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師 (士)		證書字號	消師證字第 1387 號	簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師 (士)		證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師 (士)		證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師 (士)		證書字號		簽章		

1、屬於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急廣播設備檢查表(教保大樓)

檢修設備 備名稱	操作裝置	製造廠商: 永揚	增幅器	250W	
		型式等: YEP-2			
檢修項目		檢修結果		處置措施	
		種別・容量等情形	判定		
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形	內置蓄電池	<input type="radio"/>		
	標示	24V	<input type="radio"/>		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 走廊	<input type="radio"/>		
	外形	壁掛式	<input type="radio"/>		
	電壓表	DC 25V	<input type="radio"/>		
	開關類		<input type="radio"/>		
	保護板		<input type="radio"/>		
	標示		<input type="radio"/>		
	預備零件	保險絲	<input type="radio"/>		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	<input type="radio"/>		
	外形	按鈕式	<input type="radio"/>		
揚聲器	外形	壁掛式, 吸頂式	<input type="radio"/>		
	裝置狀態		<input type="radio"/>		
標示燈		/			
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 26V	<input type="radio"/>		
	切換裝置		<input type="radio"/>		
	充電裝置		<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		<input type="radio"/>		
	保險絲類		<input type="radio"/>		
	繼電器		<input type="radio"/>		
	計器類	電壓指示及音壓指示	<input type="radio"/>		
	標示		<input type="radio"/>		
	結線接續		<input type="radio"/>		
	接地		/		
	回路選擇	3/5L	<input type="radio"/>		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		<input type="radio"/>		
	回路短路		<input type="radio"/>		
啟動裝置	麥克風		<input type="radio"/>		
	手動按鈕開關	本機	<input type="radio"/>		
	緊急電話		/		

與火警警報設備之連動			<input type="radio"/>					
揚聲器	音量等	96~99 dB	<input type="radio"/>					
	鳴動方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區	<input type="radio"/>					
	音量調整器		/					
綜合檢查								
揚聲器之音壓		94~98 dB	<input type="radio"/>					
綜合動作			<input type="radio"/>					
備註								
檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	LUTRON SL-4001	113/1/15	TES				
	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自 民 國 114 年 10 月 02 日 至 民 國 114 年 10 月 02 日						
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師 (士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師 (士)	證書字號				
	姓名		消防設備師 (士)	證書字號				
	姓名		消防設備師 (士)	證書字號				

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圓選之。

標示設備檢查表													
檢修項目			檢修結果						處置措施				
			種別・容量等情形			判定	不良狀況						
避難口	走廊	通道	外觀檢查										
指示 (標示)	緊急電源	外型				○							
	標示	外型				○							
	外箱	外型				○							
	標示面	辨識障礙				○							
燈	光源				○								
避難指標	外型					/							
	辨識障礙					/							
	採光					/							
性能檢查													
光源						○							
檢查開關						○							
保險絲類						/							
結線接續						○							
緊急電源						○							
備註	器具	出口標示燈			避難方向指示燈(單向)		避難方向指示燈(雙向)		避難方向指示牌	備註			
	樓層	A級	B級	C級	A級	B級	C級	A級				B級	C級
	(行政)1F			1									
	(教保)1F			3									
	合計		4										
測定機器	機器名稱	型式			校正年月日		製造廠商		機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	
	照度計	TES1330			112/8/1		TES						
	三用電表	E300K			112/12/1		National						
	減光罩												
檢查日期		自民國114年10月02日至民國114年10月02日											
檢修人員	姓名	王淑冠			消防設備師(士)			證書字號	消師證字第1387號			簽章	
	姓名				消防設備師(士)			證書字號				王淑冠	
	姓名				消防設備師(士)			證書字號				王淑冠	
	姓名				消防設備師(士)			證書字號				王淑冠	

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急照明設備檢查表								
檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別·容量等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
緊急電源				○				
緊急照 明燈	外形			○				
	照明障礙			○				
光源		LED		○				
性能檢查								
照度				○				
檢查開關				○				
保險絲類				/				
結線接續				○				
緊急電源				○				
備註	器具 樓層	壁掛式	吸頂式	崁入式	備註			
	行政 大樓	1F	1	9				
		2F	12					
		3F	9					
		4F	2	6				
		教保 大樓	RF	2				
	1F		5					
	2F		7					
	3F		7					
		RF	3					
	合計	48	15					
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	形式	校正年月日	製造廠商
	照度計	TES1330	112/8/1	TES				
	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	

- 1、應於「種別」欄內填入適當之項目。
 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「X」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

照明燈

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
(行政)1F	居室	智慧財產局	NO.2	LED	3.0LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	3.1LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.9	LED	3.1LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.10	LED	3.3LUX
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.5	LED	3.2LUX
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.4	LED	2.7LUX
(行政)2F	通道	智慧財產局	NO.11	LED	2.9LUX
(行政)3F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	3.1LUX
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.6	LED	2.9LUX
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.8	LED	3.3LUX
(行政)4F	梯間	智慧財產局	NO.2	LED	2.9LUX
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.5LUX
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.12	LED	2.7LUX
(行政)RF	梯間	智慧財產局	NO.3	LED	2.7LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.2	LED	3.3LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.6LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.4	LED	2.7LUX
(教保)2F	梯間	智慧財產局	NO.1	LED	2.9LUX
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.5	LED	3.1LUX
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	3.0LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.8LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	2.8LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.6	LED	3.2LUX
(教保)RF	梯間	智慧財產局	NO.2	LED	3.4LUX
檢查日期	自民國114年10月02日至民國114年10月02日				
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第1357號
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	

1、區域別應記載、樓梯、居室、通道等位置。

2、場所名稱應記載該場所之用途。

3、測定位置應記載於所繪位置圖之編號。

4、光源種類應記載為白熾燈、日光燈或水銀燈。

5、照度應記載所測之勒克斯(lux)。

耐燃耐熱配線檢查表


消防安全設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 自動撒水設備					
	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備					
	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備					
	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備					
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備					
	<input type="checkbox"/> 連結送水管	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 排煙設備					
	<input type="checkbox"/> 緊急電源插座							
檢修項目	檢修結果		處置措施					
	種別・容量等情形	判定		不良狀況				
外觀檢查								
專用回路	<input type="radio"/>							
開關器、斷路器	<input type="radio"/>							
保險絲	<input type="radio"/>							
耐燃耐熱保護	<input type="radio"/>							
性能檢查								
絕緣阻抗試驗	電源回路	<input type="radio"/>						
	操作回路	<input type="radio"/>						
	表示燈回路	<input type="radio"/>						
	警報回路	<input type="radio"/>						
備註	耐燃或耐熱保護範圍須符合各類場所消防安全設置標準第236條規定並檢討設置，本場所之標示設備及緊急照明設備皆為內置蓄電池式，緊急供電系統之配線無須作耐燃耐熱保護措施。							
	室內消防栓		火警受信總機					
	電源回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	電源回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	電源回路對地 $0.1M\Omega$ 以上					
	電動機對地 $0.1M\Omega$ 以上	操作回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	操作回路對地 $0.1M\Omega$ 以上					
	表示燈回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	標示燈回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	標示燈回路對地 $0.1M\Omega$ 以上					
	警報回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	警報回路對地 $0.1M\Omega$ 以上	警報回路對地 $0.1M\Omega$ 以上					
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	王淑冠	

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。


2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。


4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

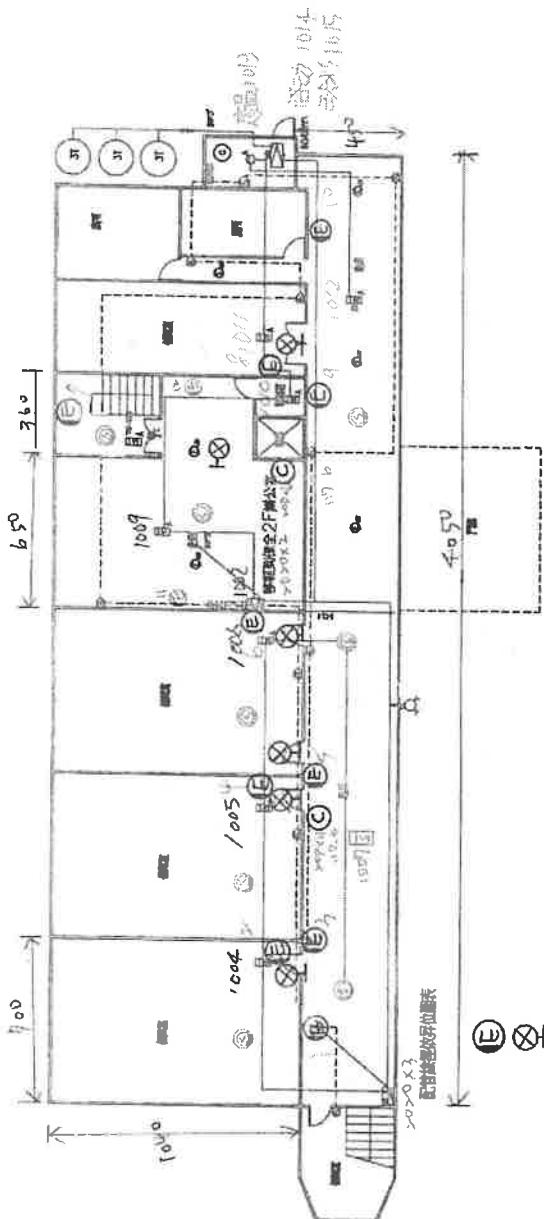


行政大樓一樓平面圖

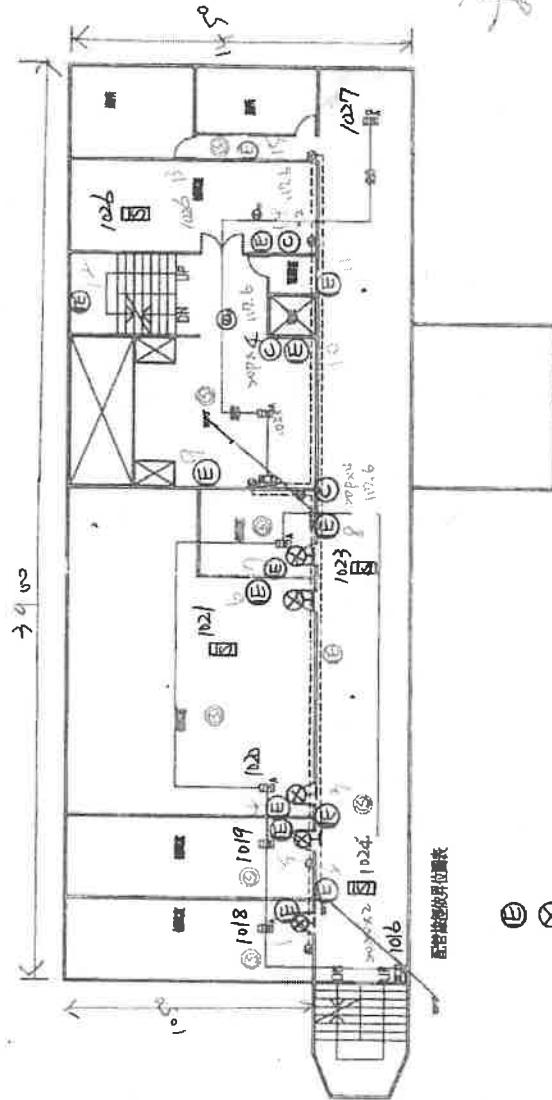


行政大樓二樓平面圖

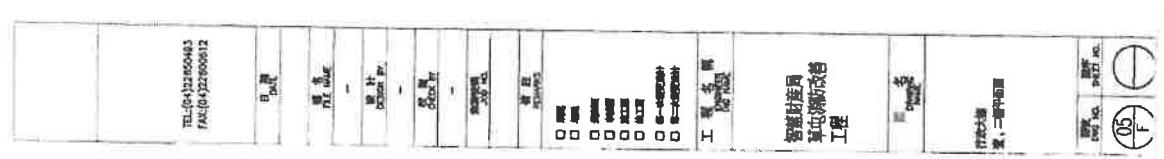

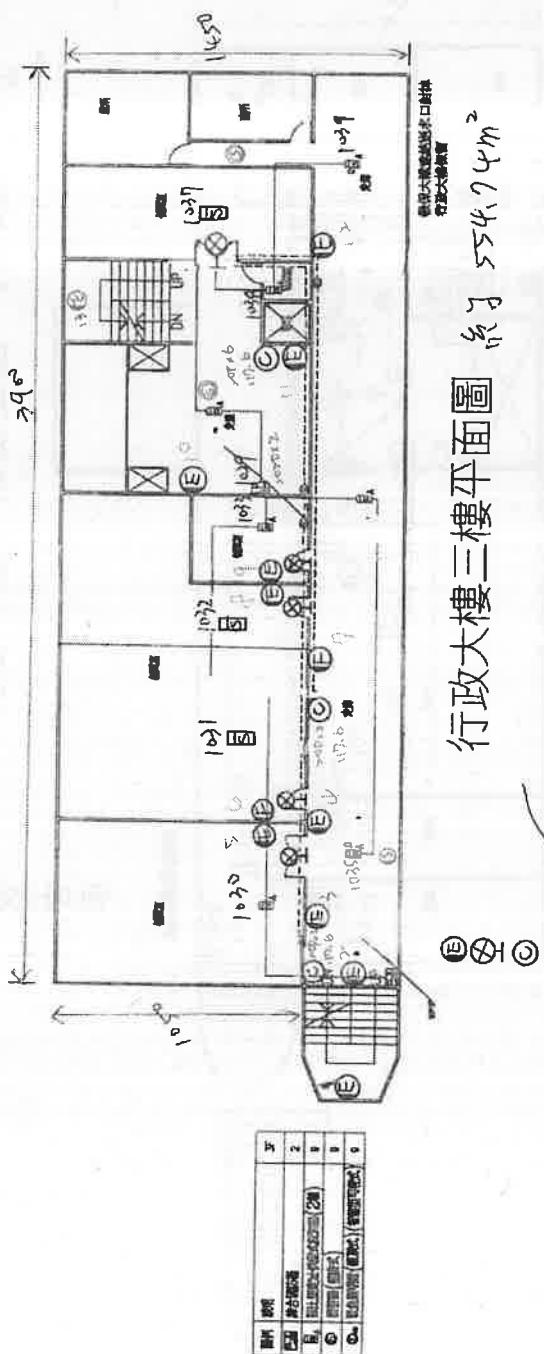


行政大樓三樓平面圖

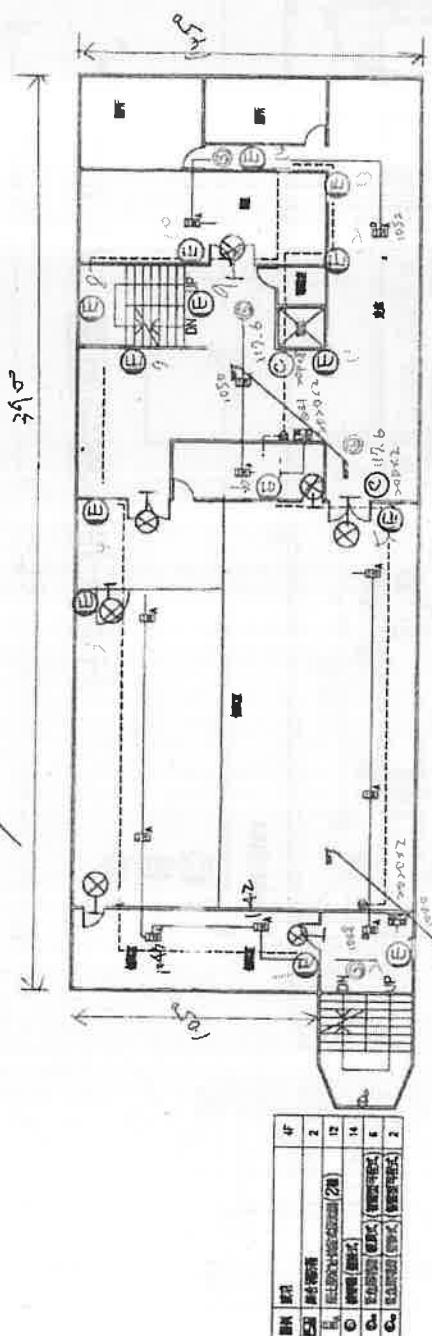

行政大樓四樓平面圖



TEL:(01)22650443
FAX:(01)22606112

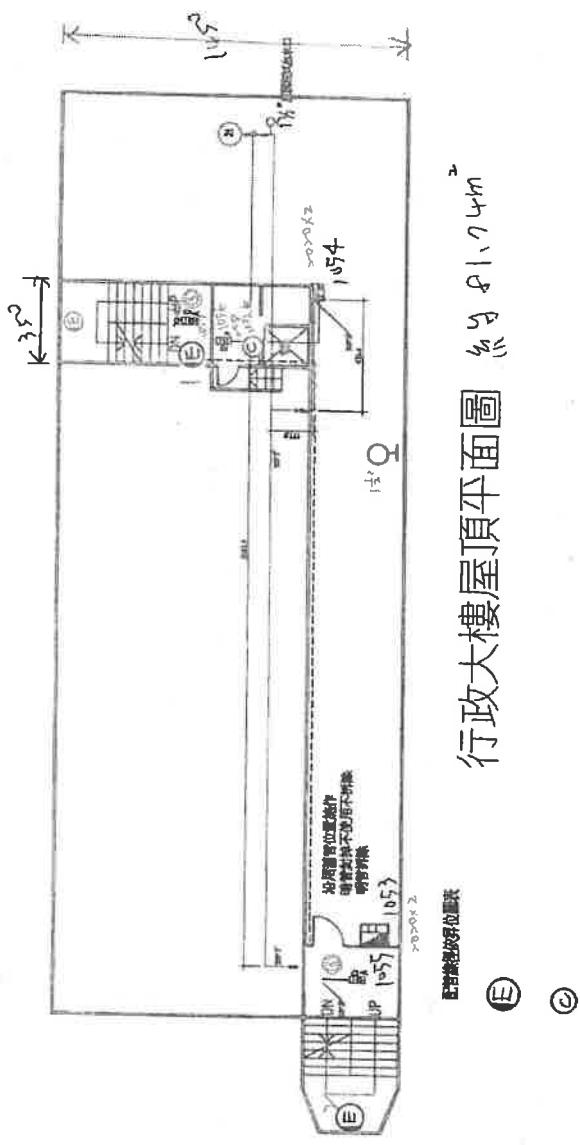

行政大樓屋頂平面圖

3

問	答
四 動詞用法	2
5. 什麼是「動詞用法」(2項)	3
6. 運用範例	2
Q. 1. 動詞用法 (原文) (動詞的範例)	2
Q. 2. 動詞用法	1
Q. 3. 動詞的範例	1

www.1012500612

財產局
草屯鄉防善
工程

四

176

四



使用執照存根

(86) 投標建議 (續) 字典 975 頁

起造人	姓名 莫舜澤 國籍：中國		住	地址 新竹縣竹東鎮中正路1236巷16號				
建造類別	新造		樓	層數 地上 10 層、地下 1 層				
使用分區	山坡地保育區特定的專業用地		層	戶數 5.3 1 戶				
建築地點	地址	新竹縣竹東鎮中正路1236巷43號	地	號	草屯鄉市編號：101 小段：101-21			
基地面積	騎樓	14.92 m ²	建築率	20.2 %	法定空地			
建 築 物 概 要	建築 面積	各層面積	各層高度	各層用途	建築 面積	各層面積	各層高度	各層用途
	地下層	1794.50 m ²	3.6 m	機械室 洗衣室	第六層	m ²	m	
	騎樓	m ²	m	防火	第七層	m ²	m	
	第一層	2794.02 m ²	3.6 m	賣習商	第八層	m ²	m	
	第二層	2438.73 m ²	3.6 m	圖書室	第九層	m ²	m	
	第三層	2438.73 m ²	3.6 m	會議室	第十層	m ²	m	
	第四層	2944.99 m ²	3.6 m	會議室	第十一層	m ²	m	
	第五層	803.26 m ²	3.6 m	圖書室	第十二層	m ²	m	
	防空	地上	m ²	室內				
	避難	地下	20.4 m ²	停車場	室內	屋頂突出部份		
設計人	姓名	莫舜澤	事務所名稱	莫舜澤建築師事務所				
監造人	姓名	莫舜澤	事務所名稱	莫舜澤建築師事務所				
承造人	姓名	許陳輝峯	營造廠名稱	莫舜營造有限公司				
工程概算	52,947,000 -	元	開工日期	83年4月25日				
發照日期	年	月	日	竣工日期	86年5月10日			
建造執照 字號	(92)新縣建管造字第		1851	號				
容積率	80.07 %							
附								

校對立
校對員張玲

卷之二

1921

98年1月9日府建使字第09800114560號，准予房屋編號第B、D棟申請變更用途為F4收容庇護中心暨室內裝修合格證明。


備註：

1. 原用途為商投啓智教養院(F-2)B、D棟變更為內政部入出國及移民署中部收容所(F-4)。
2. 原院童宿舍B棟變更為庇護安置大樓，教學大樓D棟變更為收容中心。
3. 變更用途總面積為8501.12m²。
4. 基地因地籍重測故面積減少。
5. 建蔽率及法定空地變更。
6. 收容中心之地下壹層面積含防空避難室704.4m²。


棟別	A棟	B棟	C棟	D棟	E棟	F棟	合計
建築用途	教職員宿舍	F4：庇護安置中心、收容中心	行政大樓	F4：庇護安置中心、收容中心	大門守衛室	游泳池	
建築面積	310.78	933.36	611.99	888.75	45.9	35	2825.78
樓地板面積	地下室		933.36	807.85			1741.21
	一樓	310.78	891.6	611.99	888.75	45.9	2784.02
	二樓	310.78	808.26	554.74	764.95		2438.73
	三樓	310.78	808.26	554.74	764.95		2438.73
	四樓		808.26	580.73			1388.99
	五樓		808.26				808.26
	突出物一	43.84	89.81	63.8	87.33		284.78
	突出物二	14.8	16.69	17.94	22.79		72.22
	合計	990.98	5164.5	2383.94	3336.62	45.9	11956.94

教保大樓

行政大樓

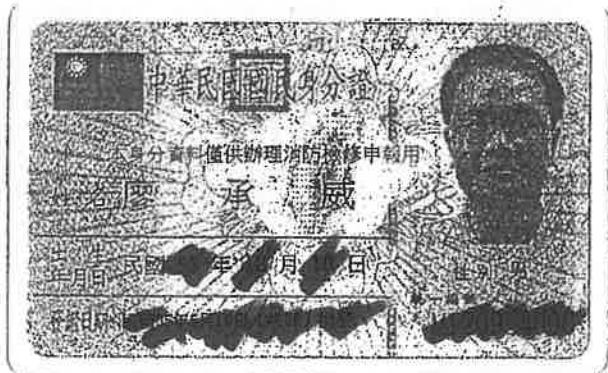

與正本相符

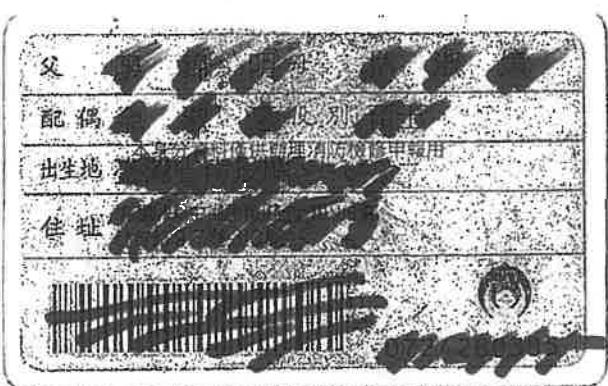

消防設備人員執業執照



南投縣消師執字第00006號

臺中市消防設備師公會

Taichung Fire Protection Engineer's Association

員證書

中市消師會(114)字第082號

姓名：王淑冠

身證字號：1221997064

執業公司：都恆安消防科技有限公司

證書字號：消師證字第1387號

有效期限：壹年（自114年01月01日至12月31日）

業經依法加入本會為本會員

此證

魏長理事長

中華民國一四

正本相符

中華民國114年5月3日

南投縣政府

Nantou County Government

二、身分證統一編號（或護照、居留證號碼）：1221997064

三、出生年月日：民國56年12月18日

四、執業機構名稱：都恆安消防科技有限公司
五、執業機構地址：南投縣草屯鎮草湳路84-8號
六、消防設備人員類別：消防設備師
七、消防設備人員證書字號：消師證字第1387號
八、執業範圍：消防安全設備人員設計、監造、設、測試、檢修

九、執照有效期間：自中華民國114年5月3日至120年5月2日止
此證



華淑

縣長

