

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：經濟部智慧財產局草屯檔案庫房
場所地址：南投縣草屯鎮御史里13鄰中正路1776巷43號
管理權人：廖承威
電話：02-27380007

檢修人員姓名：消防設備師-王淑冠
檢修人員證號：消師證字第1387號
地址：南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號
電話：049-2391186

場所類別：乙類
申報項目：外觀檢查、性能檢查綜合檢查
申報年度：114年上半年度下半年度
申報日期：民國 114 年 10 月 15 日

委 託 書

本申請案，所附一切文件、印信，確係由委託人提供。

茲委託 王淑冠消防設備師 全權代理本人辦理。(檢附相關證明文件)

申報消防安全設備檢修申報相關事宜，特立此書

此 致


南投縣政府消防局

場所名稱：經濟部智慧財產局草屯檔案庫房

委託人：廖承威

地址：南投縣草屯鎮御史里13鄰中正路1776巷43號

電話：02-27380007

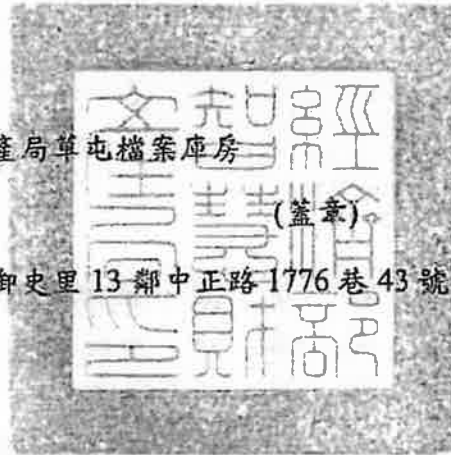

受託人：王淑冠

地址：南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號

電話：049-2391186



中華民國 114 年 10 月 01 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修報告書	1
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備檢修申報表	2
<input type="checkbox"/> 消防安全設備改善計畫書	
<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備種類及數量表	3

二、消防安全設備檢查表

<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器檢查表	4~5
<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓檢查表	6~11
<input type="checkbox"/> 室外消防栓檢查表	
<input type="checkbox"/> 自動撒水設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備檢查表 (含海龍替代品)	
<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備檢查表	12~17
<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備檢查表	18~21
<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備檢查表	12
<input type="checkbox"/> 避難器具檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備檢查表	23~24
<input type="checkbox"/> 連結送水管檢查表	
<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池檢查表	
<input type="checkbox"/> 排煙設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備檢查表	
<input type="checkbox"/> 急電源插座檢查表	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐燃耐熱配線檢查表	25

三、設備平面圖



<input checked="" type="checkbox"/> 消防安全設備配置圖	26~29
---	-------

四、證件及證書

<input checked="" type="checkbox"/> 建築物使用執照影本	30~31
<input type="checkbox"/> 營利事業登記證影本	
<input checked="" type="checkbox"/> 管理權人身份證影本	32
<input checked="" type="checkbox"/> 消防設備人員執業執照影本	33
<input type="checkbox"/> 其他	

表三

消防安全設備檢修報告書

申報 場所概要	樓層別	地上一至四層	樓地板面積合計	2392.08 m ²	
	使用執照用途	復健室, 洗衣室, 實習商店, 圖書室, 普通教室, 會議室, 宿舍, 管理室	實際用途	倉庫	
	場所名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案庫房	構造	RC造	
	地址	南投縣草屯鎮御史里13鄰中正路1776巷43號			
	使用執照字號	(86)投縣管(使)字第975號 (67)投縣管(使)字第1000號	營利事業登記	無檢附	
	管理權人	姓名	廖承威	身分證字號	[REDACTED]
出生地		[REDACTED]	出生日	[REDACTED]	
通訊處		臺北市大安區龍淵里20鄰辛亥路二段185號3樓			
戶籍地		[REDACTED]			
電話		(O): 02-27380007			
檢修公司 檢修機構或人員 檢修人員		檢修公司	名稱	都恆安消防科技有限公司	營利事業字號
	通訊處		南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號		
	負責人		王淑冠	身分證字號	[REDACTED]
	戶籍地		[REDACTED]		
	檢修人員	出生日	[REDACTED]	電話	049-2391186
		姓名	王淑冠	證書字號	消師證字第1387號
		出生日	[REDACTED]	身分證字號	[REDACTED]
		出生地	[REDACTED]	電話	049-2391186
	檢修人員	戶籍地	[REDACTED]		
		通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號		
		姓名		證書字號	
		出生日		身分證字號	
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
	前項設備檢查表共	24 頁。(如附件, 不含本頁)			
檢查日期	自 114 年 10 月 02 日至 114 年 10 月 02 日 (外觀、性能、綜合)				
檢修機構或檢修人員簽章	 			(簽章)	

表四

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	廖承威	身分證字號	[REDACTED]		
	出生地	[REDACTED]	出生日	[REDACTED]		
	通訊處	臺北市大安區辛亥路二段185號3樓				
	戶籍地	[REDACTED]				
	電話	(O) : 02-27380007				
申報場所概要	場所名稱	經濟部智慧財產局草屯檔案庫房				
	地址	南投縣草屯鎮御史里13鄰中正路1776巷43號				
	建築物樓層	地上一至四層	申報場所樓層別	地上一至四層		
	使用執照字號	(86)投縣管(使)字第975號 (67)投縣管(使)字第1000號	總樓地板面積	2392.08 m ²		
	使用執照用途	復健室, 洗衣室, 實習商店, 圖書室, 普通教室, 會議室, 宿舍, 管理室	實際用途	倉庫		
	營利事業登記	無	構造	RC造		
	檢修公司 檢修機構或人員 檢修人員	名稱	都恆安消防科技有限公司		營利事業字號	53602234
通訊處		南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號				
負責人		王淑冠	身分證字號	[REDACTED]		
戶籍地		[REDACTED]				
出生日		[REDACTED]	電話	049-2391186		
檢修人員		姓名	王淑冠	證書字號	消師證字第1387號	
		出生日	[REDACTED]	身分證字號	[REDACTED]	
		出生地	[REDACTED]	電話	049-2391186	
		戶籍地	[REDACTED]			
檢修人員		通訊處	南投縣草屯鎮碧洲里10鄰草溪路84-8號			
		姓名		證書字號		
		出生日		身分證字號		
		出生地		電話		
		戶籍地				
通訊地						
本次檢查日期		自114年10月02日至114年10月02日(外觀、性能、綜合)				
前次檢查日期		自113年10月17日至113年10月17日(外觀、性能、綜合)				
本次申報日期		民國	114	年	10	
前次申報日期		民國	113	年	11	
管理權人		[REDACTED]		(簽章)		
		[REDACTED]		[REDACTED]		

消防安全設備種類及數量表

設備種類	樓層 數量	行政大樓					教保大樓				合計
		1F	2F	3F	4F	RF	1F	2F	3F	RF	
乾粉滅火器		10	10	10	10	1	14	12	10	4	81
消防幫浦		1					1				2
綜合室內消防栓箱		2	2	2	2	2	2	2	2		16
測試用出水口						1				1	2
室外消防栓											
撒水頭											
蜂鳴器											
自動警報逆止閥											
末端查驗閥											
撒水送水口											
泡沫原液槽											
比例混合器											
一齊開放閥											
泡沫噴頭											
感知撒水頭											
泡沫消防栓箱											
火警受信總機		1					1				2
手動報警機		2	2	2	2	2	2	2	2		16
探測器		11	10	10	11	3	12	13	14	2	86
緊急廣播主機		1					1				2
揚聲器		12	10	9	13	2	10	13	14	2	85
出口標示燈		1					3				4
避難方向指示燈											
緊急照明燈		10	12	9	8	2	5	7	7	3	63
樓層指示燈											
避難器具標示牌											
連結送水口		1									1
排煙控制盤											
排煙機											
排煙口											
啟動裝置											
緊急電源插座											
發電機		1					1				2
海龍滅火器											

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所之實際狀況予以增修。

滅火器檢查表

檢修項目		檢修結果							判定	不良狀況	處置措施
		滅火器的種別									
		A	B	C	D	E	F	G			
外觀檢查											
設置狀況	設置數量	○							○		
	設置場所	○							○		
	設置間隔	○							○		
	適用性	○							○		
標示		○							○		
滅火器	本體容器	○							○		
	安全插梢	○							○		
	壓把(壓板)	○							○		
	護蓋(加壓式)	/							/		
	皮管	○							○		
	噴嘴等	○							○		
	壓力指示計	○							○		
	壓力調整器(輪架型)	/							/		
	安全閥	/							/		
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○							○		
	車輪(輪架型)	/							/		
氣體導入管(輪架型)	/							/			
性能檢查											
本體容器內筒	本體容器	/							/		
	內筒	/							/		
	液面指示	/							/		
滅火藥劑	性狀	/							/		
	滅火藥劑量	/							/		
加壓用氣體容器		/							/		
壓把(壓板)		/							/		
皮管		/							/		
開閉式噴嘴等		/							/		
壓力指示計		/							/		
壓力調整器(輪架型)		/							/		
安全閥		/							/		
封板		/							/		
墊圈		/							/		

虹吸管及氣體導入管	/						/	
過濾網	/						/	

樓層	器具	乾粉滅火器			輪架式		海龍滅火器	CO2滅火器	備註
		5P	10P	20P	50P 乾粉滅火器	50P 海龍輪架式			
行政大樓	1F		10						
	2F		10						
	3F		10						
	4F		10						
	RF		1						
教保大樓	1F		14						
	2F		12						
	3F		10						
	RF		4						
合計			81						

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商





檢查日期 自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日

檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	

- 備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。
- 1、處於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
 - 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
 - 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
 - 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(行政大樓)						
檢修設備 名稱	幫浦	製造廠：九如		電動機	製造廠：九如	
		型號：FF80-XA3220A-27.5			型號：	
檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
水源	蓄水池		地上式蓄水池	○		
	水量		3T×3	○		
	水位計、壓力計			/		
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	設於1F消防機房	○		
		外形	直立型專用	○		
	電壓表		AC 220V	○		
	各開關		NFB 45A	○		
	標示			○		
	預備品等			/		
	啟動裝置	直接	周圍狀況	設於控制盤	○	
操作部		外形	按鈕式	○		
遠隔 操作部		周圍狀況		/		
		外形		/		
啟動用水 壓力開關裝 置	壓力開關	設定壓力 6.5Kgf/cm ²	○			
	壓力槽	100L 7.3Kgf/cm ²	○			
加壓送水裝置		3"×61M×300l/min×10HP	○			
呼水 裝置	呼水槽			○		
	閥類			○		
配管		主閥(開)	○			
消防栓 箱等	消防 栓箱	周圍狀況	1F~RF各2	○		
		外形	露出型	○		
	水帶	第一種消防栓	水帶15M, 瞄子1-1/2"	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		40A銅質角閥	○		
	啟動表示燈		<input checked="" type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用	○		
	屋頂測試出水口			/		
性能檢查						
水源	水質			○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥類		止水閥	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機控制	各開關		NFB 45A	○		
	保險絲		操作回路 3A	○		
	繼電器			○		
	表示燈			○		

裝置	結線接續		○		
	接 地		第三種接地	○	
啟動裝置	啟動操作部		○		
	水壓開關裝置		設定壓力 6.2Kgf/cm ² 動作壓力 5Kgf/cm ²	○	
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3430rpm	○
			軸承部	黃油潤滑	○
			軸接頭	連軸式	○
			本體	3φ感應電動機	○
	幫浦	連載表、壓力表	回轉軸	3520rpm	○
			軸承部	黃油潤滑	○
			底部		○
			性能	連 0 mmHg 壓 : 7.5Kgf/cm ²	○
			300 l/min 7.4Kgf/cm ²	○	
		重力水箱方式		/	
		壓力水箱方式		/	
	減壓措施		/		
呼水裝置	閥類		給水管(開), 呼水管(關)	○	
	自動給水裝置		浮球式	○	
	減水警報裝置		浮球式 蜂鳴器	○	
	底閥			/	
配管	閥類			○	
	過濾裝置			/	
	排放管		15A 限流孔	○	
消防栓箱等	水帶 瞄子	第一種消防栓	水帶 直射水霧兩用瞄子	○	
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/	
		第二種消防栓		/	
	消防栓開關閥		40A	○	
屋頂測試出水口			/		
耐震措施		設防震軟管位於幫浦出水側	○		
綜 合 檢 查					
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	直接啟動	○	
		表示、警報等		○	
		運轉電流	26A(額定)	○	
		運轉狀況		○	
	放水壓力		4 Kgf/cm ²	○	
放水量		220.71 l/min	○		
重力水箱方式	放水壓力		/		
	放水量		/		

備註									
	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	
	比托計	SHO	112/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI	
	電壓計	YH-370	112/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU	
器材	三用電表	E300K	112/12/1	National					
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

室內消防栓檢查表(教保大樓)						
檢修設備 名稱	幫浦	製造廠：九如		電動機	製造廠：九如	
		型號：FF80-XA3220A-27.5			型號：	
檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
水源	蓄水池		地上式蓄水池	○		
	水量		3T×3	○		
	水位計、壓力計			/		
	閥類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	設於1F 消防機房	○		
		外形	直立型 專用	○		
	電壓表		AC 210V	○		
	各開關		NFB 50A	○		
	標示			○		
	預備品等			/		
	啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	設於控制盤	○	
外形			按鈕式	○		
遠隔操作部		周圍狀況		/		
		外形		/		
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	設定壓力 6.6Kgf/cm ²	○			
	壓力槽	100L 7.5Kgf/cm ²	○			
加壓送水裝置		3"×61M×300l/min×10HP	○			
呼水裝置	呼水槽			○		
	閥類			○		
配管		主閥(開)	○			
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	1F~3F 各2	○		
		外形	露出型	○		
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶 15M, 瞄子 1-1/2"	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		40A 銅質角閥	○		
	啟動表示燈		<input checked="" type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用	○		
	屋頂測試出水口			/		
性能檢查						
水源	水質			○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥類		止水閥	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機控	各開關		NFB 50 A	○		
	保險絲		操作回路 3A	○		
	繼電器			○		
	表示燈			○		

制裝置	結線接續			○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	啟動操作部			○		
	水壓開關裝置		設定壓力 6.0Kgf/cm ² 動作壓力 5.4Kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3430rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	連軸式	○	
			本體	3φ感應電動機	○	
	幫浦	幫浦	回轉軸	3510rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			底部		○	
			連成表、壓力表	連 0 mmHg 壓：7.2Kgf/cm ²	○	
		性能	300 l/min 7.4Kgf/cm ²	○		
		重力水箱方式		/		
	壓力水箱方式		/			
	減壓措施		/			
呼水裝置	閥類		給水管(開)，呼水管(關)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		浮球式 蜂鳴器	○		
	底閥			/		
配管	閥類			○		
	過濾裝置			/		
	排放管		15A 限流孔	○		
消防栓箱等	水帶 瞄子	第一種消防栓水帶水壓試驗(限第一種)	水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		第二種消防栓		/		
		消防栓開關閥	40A	○		
	屋頂測試出水口			/		
耐震措施		設防震軟管位於幫浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性	加壓送水裝置	直接啟動	○		
		表示、警報等		○		
	性能	運轉電流	23A(額定)	○		
		運轉狀況		○		
		放水壓力	4.3 Kgf/cm ²	○		
	放水量	228.84 l/min	○			
重力水箱方式	放水壓力			/		
	放水量			/		

備註								
	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	SHO	112/12/1	KIN	相序計	3126	112/12/1	HIOKI
	電壓計	YH-370	112/12/1	brother	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU
三用電表	E300K	112/12/1	National					
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備檢查表(行政大樓)				
檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：清谷		
		型號及型式：FL-8215-1		
檢修項目	檢修結果			處置措施
	種別·容量等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查				
預備電源、緊急電源(內藏型)	外形	內置蓄電池	○	
	標示	24V5Ah	○	
受信總機等	周圍狀況	設於1F走廊	○	
	外形	雙掛R型類比複合式蓄積型	○	
	表示裝置	1L/256點	○	
	電壓表	數位式26V	○	
	開關		○	
	標示		○	
	預備零件	保險絲	○	
探測器	外形		○	
	警戒狀況	未警戒部分	○	
		感知區域	○	
		適應性	○	
性能障礙		○		
手動報警機	周圍狀況	綜合盤上	○	
	外型	P型1級	○	
標示燈		DC 25V LED	○	
音響裝置	外形		/	
	裝置狀態		/	
性能檢查				
預備電源緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC 24V	○	
	切換裝置		○	
	充電裝置		○	
	結線接續		○	
受信機及中繼器	開關類		○	
	保險絲	5A	○	
	繼電器		○	
	表示燈		○	
	通話裝置	總機與手動報知機	○	
	結線接續		○	
	接地	第三種接地	○	
	附屬裝置		○	
	火災表示		○	
回路導通		○		

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式		○			
		分佈型	補償式		/			
			空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
	熱半導體式		/					
	定溫式線型		/					
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		/			
		光電式分離型		/				
火焰式探測器		/						
多信號探測器		/						
手動報警機		○						
音響裝置	音量等		/					
	鳴動方式	<input type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區	/					
蓄積性能	7~9 秒	○						
二信號性能		/						
綜 合 檢 查								
同時動作		○						
偵煙式探測器之感度		/						
地區音響裝置之音壓		/						
綜合動作		○						
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/1	TES TES1350A
	加熱試驗器	BVT-11201	112/12/1	National	三用電表	E300K	112/12/1	National
	加煙試驗器	TS-007	112/12/1	National				
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備(行政大樓)


防護區域		探測器												地區音響裝置	多信號式探測器	煙複合式局限型	熱煙複合式局限型	火焰式探測器	線型	局限型	分佈型	名稱	回路編號	檢查結果	
		差動式			定溫式		偵煙式				局限型		分離型												
		局限型	分佈型		局限型	線型	離子式		光電式		光電式		非蓄積												蓄積
			空氣管式	熱半導體式			熱電偶式	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積													
1	1F	1							10											1	○				
2	2F								10												1	○			
3	3F								10												1	○			
4	4F								11												1	○			
5	RF								3												1	○			
合計		1							44												5	○			
備註																									

火警自動警報設備檢查表(教保大樓)						
檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：清谷				
		型號及型式：FL-8215-1				
檢修項目	檢修結果			處置措施		
	種別·容量等情形	判定	不良狀況			
外觀檢查						
預備電源、緊急電源(內藏型)	外形	內置蓄電池	○			
	標示	24V5Ah	○			
受信總機等	周圍狀況	設於1F走廊	○			
	外形	壁掛R型類比複合式蓄積型	○			
	表示裝置	1L/256點	○			
	電壓表	數位式25V	○			
	開關		○			
	標示		○			
	預備零件	保險絲	○			
探測器	外形		○			
	警戒狀況	未警戒部分	○			
		感知區域		○		
		適應性		○		
性能障礙		○				
手動報警機	周圍狀況	綜合盤上	○			
	外型	P型1級	○			
標示燈		DC 24V LED	○			
音響裝置	外形		/			
	裝置狀態		/			
性能檢查						
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 27V	○			
	切換裝置		○			
	充電裝置		○			
	結線接續		○			
受信機及中繼器	開關類		○			
	保險絲	5A	○			
	繼電器		○			
	表示燈		○			
	通話裝置	總機與手動報知機	○			
	結線接續		○			
	接地	第三種接地	○			
	附屬裝置	移報行政大樓主機	○			
	火災表示		○			
回路導通		○				

探測器	感熱式	局限	差動式		○			
			定溫式		○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型		/				
	偵煙式	局限	離子式		/			
		型	光電式		/			
			光電式分離型		/			
		火焰式探測器		/				
	多信號探測器		/					
	手動報警機		○					
音響裝置	音量等		/					
	鳴動方式	<input type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區	/					
	蓄積性能	7~8 秒	○					
	二信號性能		/					
綜 合 檢 查								
	同時動作		○					
	偵煙式探測器之感度		/					
	地區音響裝置之音壓		/					
	綜合動作		○					
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	3166	112/12/1	KYORITSU	噪音計	TED	112/12/1	TES TES1350A
	加熱試驗器	BVT-11201	112/12/1	National	三用電表	E300K	112/12/1	National
	加煙試驗器	TS-007	112/12/1	National				
	檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	淑冠	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急廣播設備檢查表(行政大樓)					
檢修設備名稱	操作裝置	製造廠商：永揚		增幅器	250W
		型式等：YEP-2			
檢修項目	檢修結果			處置措施	
	種別·容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形	內置蓄電池	○		
	標示	25V	○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於1F走廊	○		
	外形	壁掛式	○		
	電壓表	DC 24V	○		
	開關類		○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備零件	保險絲	○		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	○		
	外形	按鈕式	○		
揚聲器	外形	壁掛式，吸頂式	○		
	裝置狀態		○		
標示燈			/		
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 26V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲類		○		
	繼電器		○		
	計器類	電壓指示及音壓指示	○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地		/		
	回路選擇	4/5L	○		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風		○		
	啟動裝置	手動按鈕開關	本機	○	
緊急電話			/		

	與火警警報設備之連動			<input type="radio"/>				
揚聲器	音量等	94~96 dB		<input type="radio"/>				
	鳴動方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區		<input type="radio"/>				
	音量調整器			/				
綜 合 檢 查								
	揚聲器之音壓	96~98 dB		<input type="radio"/>				
	綜合動作			<input type="radio"/>				
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	LUTRON SL-4001	113/1/15	TES				
	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期 自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日								
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1382 號	簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		


1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。


緊急廣播設備檢查表(教保大樓)					
檢修設備名稱	操作裝置	製造廠商：永揚		增幅器	250W
		型式等：YEP-2			
檢修項目	檢修結果			處置措施	
	種別·容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形	內置蓄電池	○		
	標示	24V	○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	設於 1F 走廊	○		
	外形	壁掛式	○		
	電壓表	DC 25V	○		
	開關類		○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備零件	保險絲	○		
啟動裝置	周圍狀況	於主機面板上	○		
	外形	按鈕式	○		
揚聲器	外形	壁掛式，吸頂式	○		
	裝置狀態		○		
標示燈			/		
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC 26V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲類		○		
	繼電器		○		
	計器類	電壓指示及音壓指示	○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地		/		
	回路選擇	3/5L	○		
	二台以上之操作裝置 及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
麥克風		○			
啟動裝置	手動按鈕開關	本機	○		
	緊急電話		/		

	與火警警報設備之連動			<input type="radio"/>				
揚聲器	音量等	96~99 dB		<input type="radio"/>				
	鳴動方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區		<input type="radio"/>				
	音量調整器			/				
綜 合 檢 查								
	揚聲器之音壓	94~98 dB		<input type="radio"/>				
	綜合動作			<input type="radio"/>				
備註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	LUTRON SL-4001	113/1/15	TES				
	三用電表	E300K	112/12/1	National				
檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標示設備檢查表												
檢修項目		檢修結果							處置措施			
		種別·容量等情形			判定	不良狀況						
		避難口	走廊	通道								
外觀檢查												
指示燈	緊急	外形						○				
	電源	標示						○				
	外箱	外形						○				
	標示面	辨識障礙						○				
避難指標	光	源						○				
	外	形						/				
	辨識	障礙						/				
採	光							/				
性能檢查												
光	源							○				
檢	查	開	關					○				
保	險	絲	類					/				
結	線	接	續					○				
緊	急	電	源					○				
備註	器具		出口標示燈			避難方向指示燈(單向)			避難方向指示燈(雙向)			備註
	樓層		A級	B級	C級	A級	B級	C級	A級	B級	C級	
	(行政)1F				1							
	(教保)1F				3							
	合計				4							
測定機器	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商				
	照度計	TES1330	112/8/1	TES								
	三用電表	E300K	112/12/1	National								
	減光罩											
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日											
檢修人員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387							
	姓名		消防設備師(士)	證書字號								
	姓名		消防設備師(士)	證書字號								
	姓名		消防設備師(士)	證書字號								

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急照明設備檢查表									
檢 修 項 目		檢 修 結 果					處 置 措 施		
		種別·容量等情形		判定	不良狀況				
外 觀 檢 查									
緊急電源					○				
緊急照 明燈	外形				○				
	照明障礙				○				
光源		LED			○				
性 能 檢 查									
照 度					○				
檢 查 開 關					○				
保 險 絲 類					/				
結 線 接 續					○				
緊 急 電 源					○				
備 註	器具		壁掛式	吸頂式	嵌入式	備 註			
	行政 大樓	1F	1	9					
		2F	12						
		3F	9						
		4F	2	6					
		RF	2						
	教保 大樓	1F	5						
		2F	7						
		3F	7						
		RF	3						
	合計		48	15					
	檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	形式	校正年月日	製造廠商
		照度計	TES1330	112/8/1	TES				
		三用電表	E300K	112/12/1	National				
	檢查日期		自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日						
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號	簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

- 1、應於「種別」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

照明燈

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
(行政)1F	居室	智慧財產局	NO.2	LED	3.0LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	3.1LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.9	LED	3.1LUX
(行政)1F	通道	智慧財產局	NO.10	LED	3.3LUX
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.5	LED	3.2LUX
(行政)2F	居室	智慧財產局	NO.4	LED	2.7LUX
(行政)2F	通道	智慧財產局	NO.11	LED	2.9LUX
(行政)3F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	3.1LUX
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.6	LED	2.9LUX
(行政)3F	居室	智慧財產局	NO.8	LED	3.3LUX
(行政)4F	梯間	智慧財產局	NO.2	LED	2.9LUX
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.5LUX
(行政)4F	通道	智慧財產局	NO.12	LED	2.7LUX
(行政)RF	梯間	智慧財產局	NO.3	LED	2.7LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.2	LED	3.3LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.6LUX
(教保)1F	通道	智慧財產局	NO.4	LED	2.7LUX
(教保)2F	梯間	智慧財產局	NO.1	LED	2.9LUX
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.5	LED	3.1LUX
(教保)2F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	3.0LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.3	LED	2.8LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.7	LED	2.8LUX
(教保)3F	通道	智慧財產局	NO.6	LED	3.2LUX
(教保)RF	梯間	智慧財產局	NO.2	LED	3.4LUX
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日				
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387 號
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號	

- 1、區域別應記載、樓梯、居室、通道等位置。
- 2、場所名稱應記載該場所之用途。
- 3、測定位置應記載於所繪位置圖之編號。
- 4、光源種類應記載為白熾燈、日光燈或水銀燈。
- 5、照度應記載所測之勒克斯(lux)。

耐 燃 耐 熱 配 線 檢 查 表								
消防安全設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 自動撒水設備					
	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備					
	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備					
	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備						
	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備					
	<input type="checkbox"/> 連結送水管	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 排煙設備					
	<input type="checkbox"/> 緊急電源插座							
檢修項目	檢 修 結 果			處 置 措 施				
	種別·容量等情形	判定	不良狀況					
外 觀 檢 查								
專用回路		○						
開關器、斷路器		/						
保險絲		○						
耐燃耐熱保護		○						
性 能 檢 查								
絕緣阻 抗試驗	電源回路		○					
	操作回路		○					
	表示燈回路		○					
	警報回路		○					
備 註	耐燃或耐熱保護範圍須符合各類場所消防安全設置標準第 236 條規定並檢討設置，本場所之標示設備及緊急照明設備皆為內置蓄電池式，緊急供電系統之配線無須作耐燃耐熱保護措施。							
	室內消防栓	火警受信總機	緊急廣播設備					
	電源回路對地 0.1MΩ 以上 電動機對地 0.1MΩ 以上 表示燈回路對地 0.1MΩ 以上 警報回路對地 0.1MΩ 以上	電源回路對地 0.1MΩ 以上 操作回路對地 0.1MΩ 以上 標示燈回路對地 0.1MΩ 以上 警報回路對地 0.1MΩ 以上	電源回路對地 0.1MΩ 以上 操作回路對地 0.1MΩ 以上					
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢查日期	自民國 114 年 10 月 02 日至民國 114 年 10 月 02 日							
檢 修 人 員	姓名	王淑冠	消防設備師(士)	證書字號	消師證字第 1387			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號				













1、屬於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。


3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。


TEL: 56121666 / FAX: 56121666		
圖名 圖號 設計 日期 比例 圖例 說明 備註	圖例 說明 備註	

說明	圖例	序
1. 門		1
2. 窗		2
3. 樓梯		3
4. 電梯		4
5. 洗手間		5
6. 廁所		6
7. 儲物室		7
8. 辦公室		8
9. 會議室		9
10. 接待室		10
11. 員工休息室		11
12. 員工更衣室		12

說明	圖例	序
1. 門		1
2. 窗		2
3. 樓梯		3
4. 電梯		4
5. 洗手間		5
6. 廁所		6
7. 儲物室		7
8. 辦公室		8
9. 會議室		9
10. 接待室		10
11. 員工休息室		11
12. 員工更衣室		12

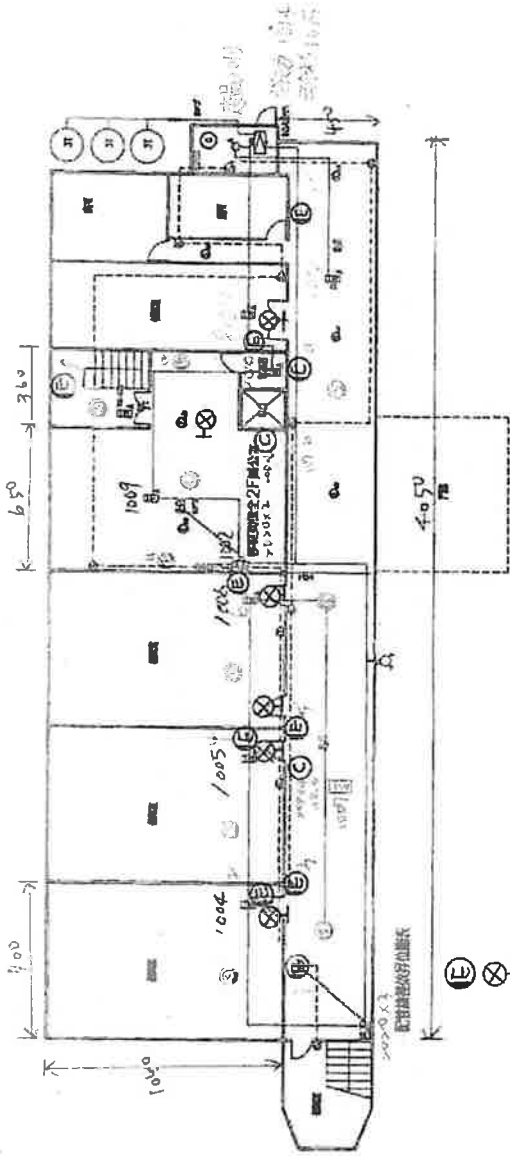

行政大樓一樓平面圖 約 620.17 m²

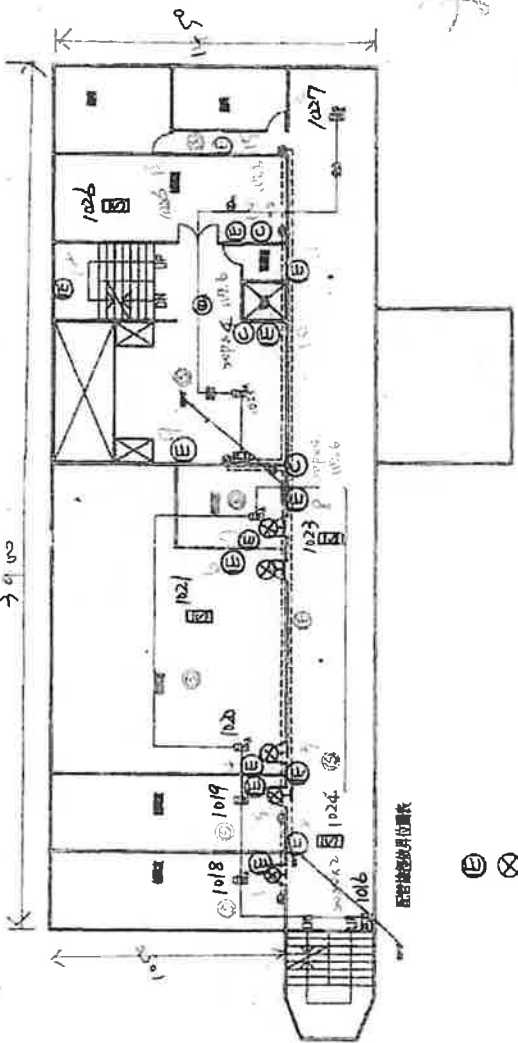


行政大樓二樓平面圖 約 554.74 m²



TEL: (04) 2760443 FAC: (04) 2760012	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 57 <input type="checkbox"/> 58 <input type="checkbox"/> 59 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 61 <input type="checkbox"/> 62 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 64 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 66 <input type="checkbox"/> 67 <input type="checkbox"/> 68 <input type="checkbox"/> 69 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 71 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 73 <input type="checkbox"/> 74 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 76 <input type="checkbox"/> 77 <input type="checkbox"/> 78 <input type="checkbox"/> 79 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 81 <input type="checkbox"/> 82 <input type="checkbox"/> 83 <input type="checkbox"/> 84 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 86 <input type="checkbox"/> 87 <input type="checkbox"/> 88 <input type="checkbox"/> 89 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 91 <input type="checkbox"/> 92 <input type="checkbox"/> 93 <input type="checkbox"/> 94 <input type="checkbox"/> 95 <input type="checkbox"/> 96 <input type="checkbox"/> 97 <input type="checkbox"/> 98 <input type="checkbox"/> 99 <input type="checkbox"/> 100	工程名稱 智慧財產局 基地擴充工程 工程	圖號 01-01	圖名 行政大樓屋頂平面圖	圖例 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
--	---	-------------------------------	-------------	-----------------	---

圖號	圖名	層
01	屋頂平面圖	1
02	屋頂平面圖	2
03	屋頂平面圖	3
04	屋頂平面圖	4
05	屋頂平面圖	5
06	屋頂平面圖	6
07	屋頂平面圖	7
08	屋頂平面圖	8
09	屋頂平面圖	9
10	屋頂平面圖	10
11	屋頂平面圖	11
12	屋頂平面圖	12
13	屋頂平面圖	13
14	屋頂平面圖	14
15	屋頂平面圖	15
16	屋頂平面圖	16
17	屋頂平面圖	17
18	屋頂平面圖	18
19	屋頂平面圖	19
20	屋頂平面圖	20
21	屋頂平面圖	21
22	屋頂平面圖	22
23	屋頂平面圖	23
24	屋頂平面圖	24
25	屋頂平面圖	25
26	屋頂平面圖	26
27	屋頂平面圖	27
28	屋頂平面圖	28
29	屋頂平面圖	29
30	屋頂平面圖	30
31	屋頂平面圖	31
32	屋頂平面圖	32
33	屋頂平面圖	33
34	屋頂平面圖	34
35	屋頂平面圖	35
36	屋頂平面圖	36
37	屋頂平面圖	37
38	屋頂平面圖	38
39	屋頂平面圖	39
40	屋頂平面圖	40
41	屋頂平面圖	41
42	屋頂平面圖	42
43	屋頂平面圖	43
44	屋頂平面圖	44
45	屋頂平面圖	45
46	屋頂平面圖	46
47	屋頂平面圖	47
48	屋頂平面圖	48
49	屋頂平面圖	49
50	屋頂平面圖	50
51	屋頂平面圖	51
52	屋頂平面圖	52
53	屋頂平面圖	53
54	屋頂平面圖	54
55	屋頂平面圖	55
56	屋頂平面圖	56
57	屋頂平面圖	57
58	屋頂平面圖	58
59	屋頂平面圖	59
60	屋頂平面圖	60
61	屋頂平面圖	61
62	屋頂平面圖	62
63	屋頂平面圖	63
64	屋頂平面圖	64
65	屋頂平面圖	65
66	屋頂平面圖	66
67	屋頂平面圖	67
68	屋頂平面圖	68
69	屋頂平面圖	69
70	屋頂平面圖	70
71	屋頂平面圖	71
72	屋頂平面圖	72
73	屋頂平面圖	73
74	屋頂平面圖	74
75	屋頂平面圖	75
76	屋頂平面圖	76
77	屋頂平面圖	77
78	屋頂平面圖	78
79	屋頂平面圖	79
80	屋頂平面圖	80
81	屋頂平面圖	81
82	屋頂平面圖	82
83	屋頂平面圖	83
84	屋頂平面圖	84
85	屋頂平面圖	85
86	屋頂平面圖	86
87	屋頂平面圖	87
88	屋頂平面圖	88
89	屋頂平面圖	89
90	屋頂平面圖	90
91	屋頂平面圖	91
92	屋頂平面圖	92
93	屋頂平面圖	93
94	屋頂平面圖	94
95	屋頂平面圖	95
96	屋頂平面圖	96
97	屋頂平面圖	97
98	屋頂平面圖	98
99	屋頂平面圖	99
100	屋頂平面圖	100

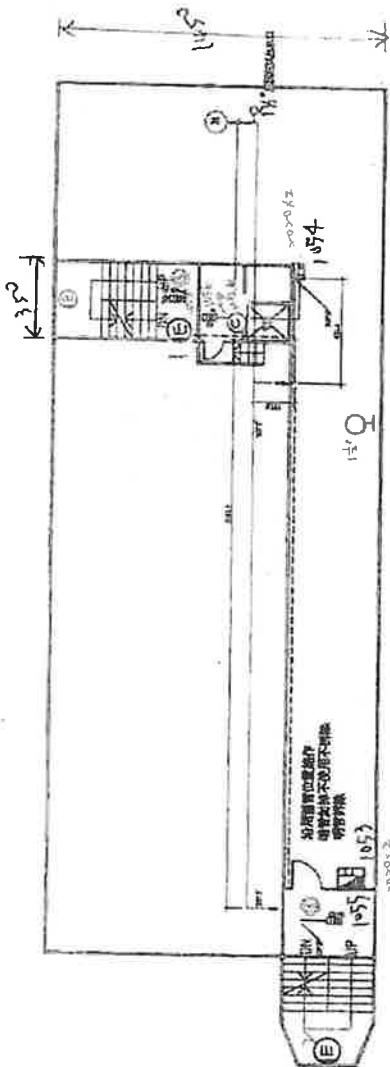

行政大樓屋頂平面圖 總長 11.74m

王淑冠設計

01 02



TEL: 0412266043
FAX: 0412266012


圖例
 1. 門
 2. 窗
 3. 樓梯
 4. 廁所
 5. 浴室
 6. 廚房
 7. 儲藏室
 8. 倉庫
 9. 辦公室
 10. 會議室
 11. 健身房
 12. 停車場
 13. 綠地
 14. 其他

工程名稱
 警備科運用
 車庫防盜改善
 工程

設計單位
 王淑冠
 建築師事務所

圖號
 08
 日期
 10/10/12

2950

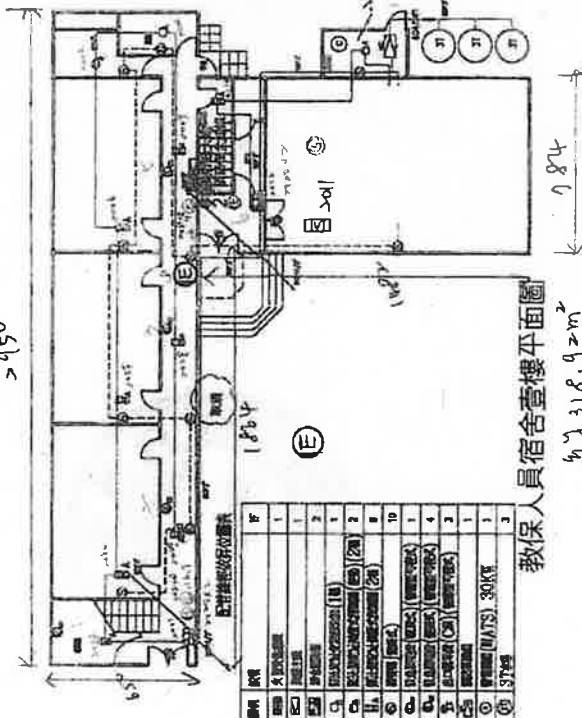


教保人員宿舍壹樓平面圖

合計 318.92m²

序號	名稱	單位	數量
1	門	樘	1
2	窗	樘	1
3	樓梯	座	1
4	廁所	座	1
5	浴室	座	1
6	廚房	座	1
7	儲藏室	座	1
8	倉庫	座	1
9	辦公室	座	1
10	會議室	座	1
11	健身房	座	1
12	停車場	座	1
13	綠地	座	1
14	其他	座	1


2950

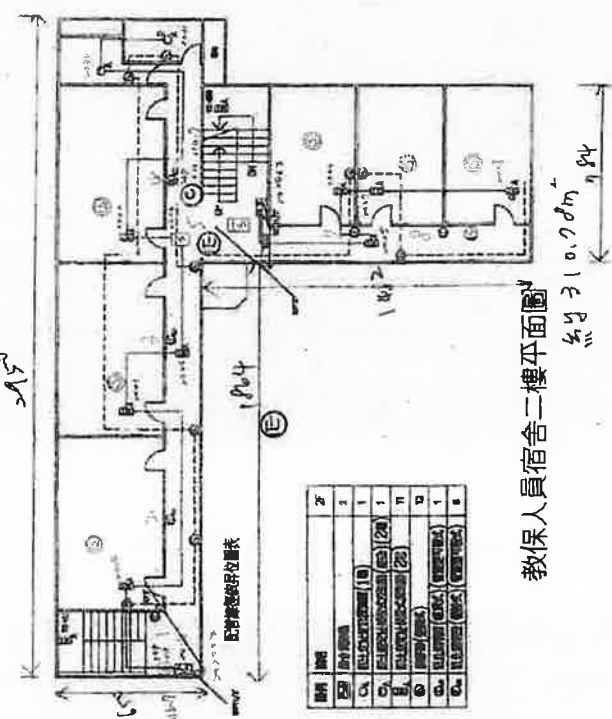

教保人員宿舍二樓平面圖

合計 310.78m²


序號	名稱	單位	數量
1	門	樘	1
2	窗	樘	1
3	樓梯	座	1
4	廁所	座	1
5	浴室	座	1
6	廚房	座	1
7	儲藏室	座	1
8	倉庫	座	1
9	辦公室	座	1
10	會議室	座	1
11	健身房	座	1
12	停車場	座	1
13	綠地	座	1
14	其他	座	1

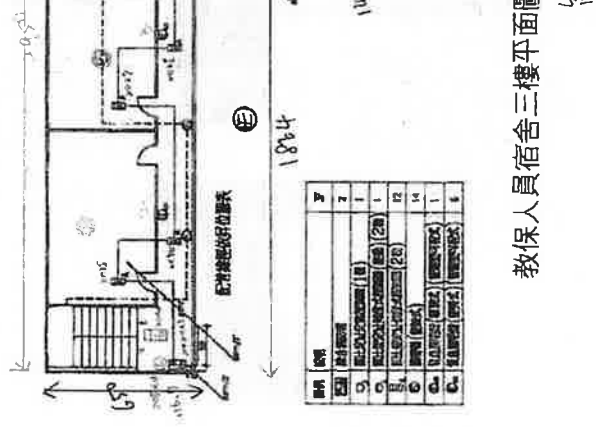

教保人員宿舍三樓平面圖

合計 310.78m²

序號	名稱	單位	數量
1	門	樘	1
2	窗	樘	1
3	樓梯	座	1
4	廁所	座	1
5	浴室	座	1
6	廚房	座	1
7	儲藏室	座	1
8	倉庫	座	1
9	辦公室	座	1
10	會議室	座	1
11	健身房	座	1
12	停車場	座	1
13	綠地	座	1
14	其他	座	1

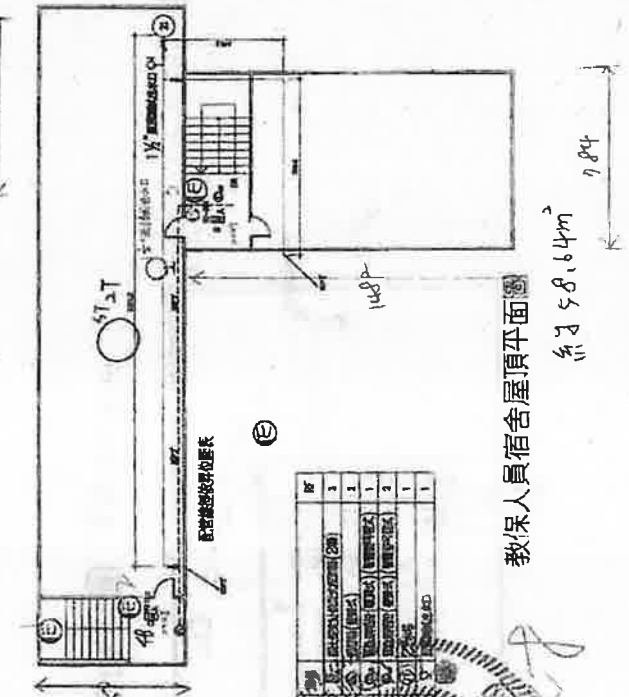

教保人員宿舍屋頂平面圖

合計 58.64m²

序號	名稱	單位	數量
1	門	樘	1
2	窗	樘	1
3	樓梯	座	1
4	廁所	座	1
5	浴室	座	1
6	廚房	座	1
7	儲藏室	座	1
8	倉庫	座	1
9	辦公室	座	1
10	會議室	座	1
11	健身房	座	1
12	停車場	座	1
13	綠地	座	1
14	其他	座	1



使用執照存根

(86) 投縣建管(發)字第 975 號

起造人姓名	黃自澤		住址	台北市中正路176巷16號	
建造類別	住宅		構造種類	鋼骨、RC造	
使用分區	山坡地保育區特種目的事業用地		層數戶數	5.3層, 1.2棟 / 戶	
建築地點	地址	中正路176巷43.5	地號	草屯市崇壽段 小段176-1	
基地面積	種類	坪	其他	14.92	坪
樓	樓層	各層面積	各層高度	各層用途	建築要項
	地下室	118.50 m ²	2.6 m	機電室	第六層
	第一層	129.42 m ²	2.6 m	客廳	第七層
	第二層	143.93 m ²	2.6 m	臥室	第八層
	第三層	143.93 m ²	2.6 m	臥室	第九層
	第四層	139.19 m ²	2.6 m	臥室	第十層
	第五層	80.26 m ²	2.6 m	露台	第十一層
	防空地上			室內	
	避難地下	70.26		室外	
	層高	5.2		建築高度	23.9 m
設計人姓名	黃自澤		事務所名稱	黃自澤建築師事務所	
監造人姓名	黃自澤		事務所名稱	黃自澤建築師事務所	
承造人姓名	許陳榮		營造廠名稱	榮發營造有限公司	
工程概算	52,947,000 -		元	開工日期	83年10月25日
發照日期	年 月 日		竣工日期	86年10月10日	
建造執照字	(82) 投縣建管造字第		1851 號		
容積率	80.07 %				
附註					

設計員張玲

90.5.1
10001031
7120大樓第4層地庫五子
教學大樓地下室地庫五子
總機地庫五子
總機地庫五子



98年1月9日府建使字第09800114560號，准予房屋編號第B、D棟申請變更用途為F4收容庇護中心暨室內裝修合格證明。


備註：

1. 原用途為商投啓智教養院(F-2)B、D棟變更為內政部入出國及移民署中部收容所(F-4)。
2. 原院區宿舍B棟變更為庇護安置大樓，教學大樓D棟變更為收容中心。
3. 變更用途總面積為8501.12m²。
4. 基地因地籍重測故面積減少。
5. 建蔽率及法定空地變更。
6. 收容中心之地下登層面積含防空避難室704.4 m²。

棟別	A棟	B棟	C棟	D棟	E棟	F棟	合計	
建築用途	教職員宿舍	F4: 收容安置中心、收容中心	行政大樓	F4: 收容安置中心、收容中心	大門守衛室	游泳池		
建築面積	310.78	933.36	611.99	888.75	45.9	35	2825.78	
樓地板面積	地下室	933.36		807.85			1741.21	
	一樓	310.78	891.6	611.99	888.75	45.9	35	2784.02
	二樓	310.78	808.26	554.74	764.95			2438.73
	三樓	310.78	808.26	554.74	764.95			2438.73
	四樓		808.26	580.73				1388.99
	五樓		808.26					808.26
	突出物一	43.84	89.81	63.8	87.33			284.78
	突出物二	14.8	16.69	17.94	22.79			72.22
	合計	990.98	5164.5	2383.94	3336.62	45.9	35	11956.94

教保大樓

行政大樓

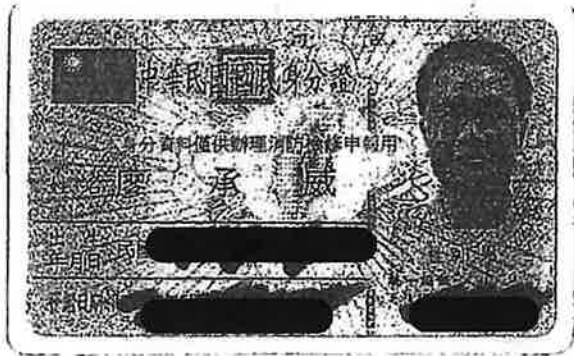

與正本相符





臺中市消防設備師公會

Taichung Fire Protection Engineers' Association

會員證書

中市消防師會(114)字第 082 號

姓名：王淑冠

身分證字號：[Redacted]


執業公司：都恆安消防科技有限公司

證書字號：消防師證字第 1387 號

有效期限：壹年 (自 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日)

業經依法加入本會為本會會員

此證

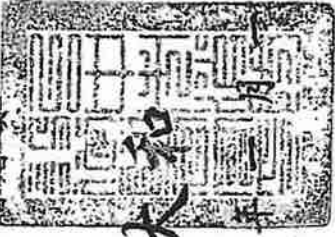

理事長魏大和

中華民國一一四

日

消防設備人員執業執照

南投縣消防師執字第 00006 號

王淑冠申請執業茲與消防設備人員法規定

相符核行發給執業執照准予執業登記事項如下：

- 一、姓名：王淑冠
- 二、身分證統一編號(或護照、居留證號碼)
- 三、出生年月日：民 [Redacted]
- 四、執業機構名稱：都恆安消防科技有限公司
- 五、執業機構地址：南投縣草屯鎮草潭路 84-8 號 1 樓
- 六、消防設備人員類別：消防設備師
- 七、消防設備人員證書字號：消防師證字第 1387 號
- 八、執業範圍：消防安全設備人員設計、監造、檢修
- 九、執照有效期間：自中華民國 114 年 5 月 3 日至 120 年 5 月 2 日止



此證

王淑冠
縣長許淑華

正本相符

中華民國 114 年 5 月 3 日

院 南投縣政府
Nantou County Government